

## 建物・工作物に係る点検の分担一覧

作業名等	作業項目	実施頻度	施工場所
管理自動扉保守点検作業	保守点検	年 1 回	管理事務所(2)
園内自動扉保守点検作業	保守点検	年 1 回	ビジターセンター(1)
			自然生態園(3)
			体験学習館(2)
			健康ゾーン(2)
電動シャッター保守点検作業	保守点検	年 1 回	エントランス(1)
			自然生態園(1)
			リサイクルセンター(9)
			健康ゾーン(1)
			園内各トイレ(9)
空調設備保守点検作業	保守点検	年 1 回	北口ブース
			北口料金所詰所
			案内所
			中央駐車場詰所
			ビジターセンター
			工房
			茶窯
			さぬきの森センターhaus
			自然生態園
			体験学習館
			北案内所
ふわふわドーム保守点検作業	保守点検	年 1 回	ふわふわドーム
昇竜の滝清掃・点検	清掃	年 2 回	昇竜の滝
	点検	年 2 回	昇竜の滝
昇竜の滝(照明点検等)	点検、修繕	適宜	昇竜の滝
ドラ夢の泉の清掃・点検	清掃	年 2 回	ドラ夢の泉
	点検	年 2 回	ドラ夢の泉
遊具点検	点検	年 1 回	園内遊具
水質点検	点検	年 2 回(夏)	


■収益施設(※委託費に含まない)

作業名等	作業項目	実施頻度	施工場所
管理自動扉保守点検作業	保守点検	年 1 回	オートキャンプ場管理センター(3)
自動扉保守点検	保守点検	年 1 回	エントランス売店(1)
			竜の里売店(1)
電動シャッター保守点検作業	保守点検	年 1 回	サイクリングセンター(4)
			サイクリングセンター横倉庫(1)
			オートキャンプ場トイレシャワー棟(5)
空調設備保守点検作業	保守点検	年 1 回	オートキャンプ場事務所
			キャビン
			サイクリングセンター
			エントランス売店
			竜の里売店

※原則休園日に実施

※施設・設備点検作業に伴う利用制限の事前通知を徹底

# 建物に係る点検整備(位置図)

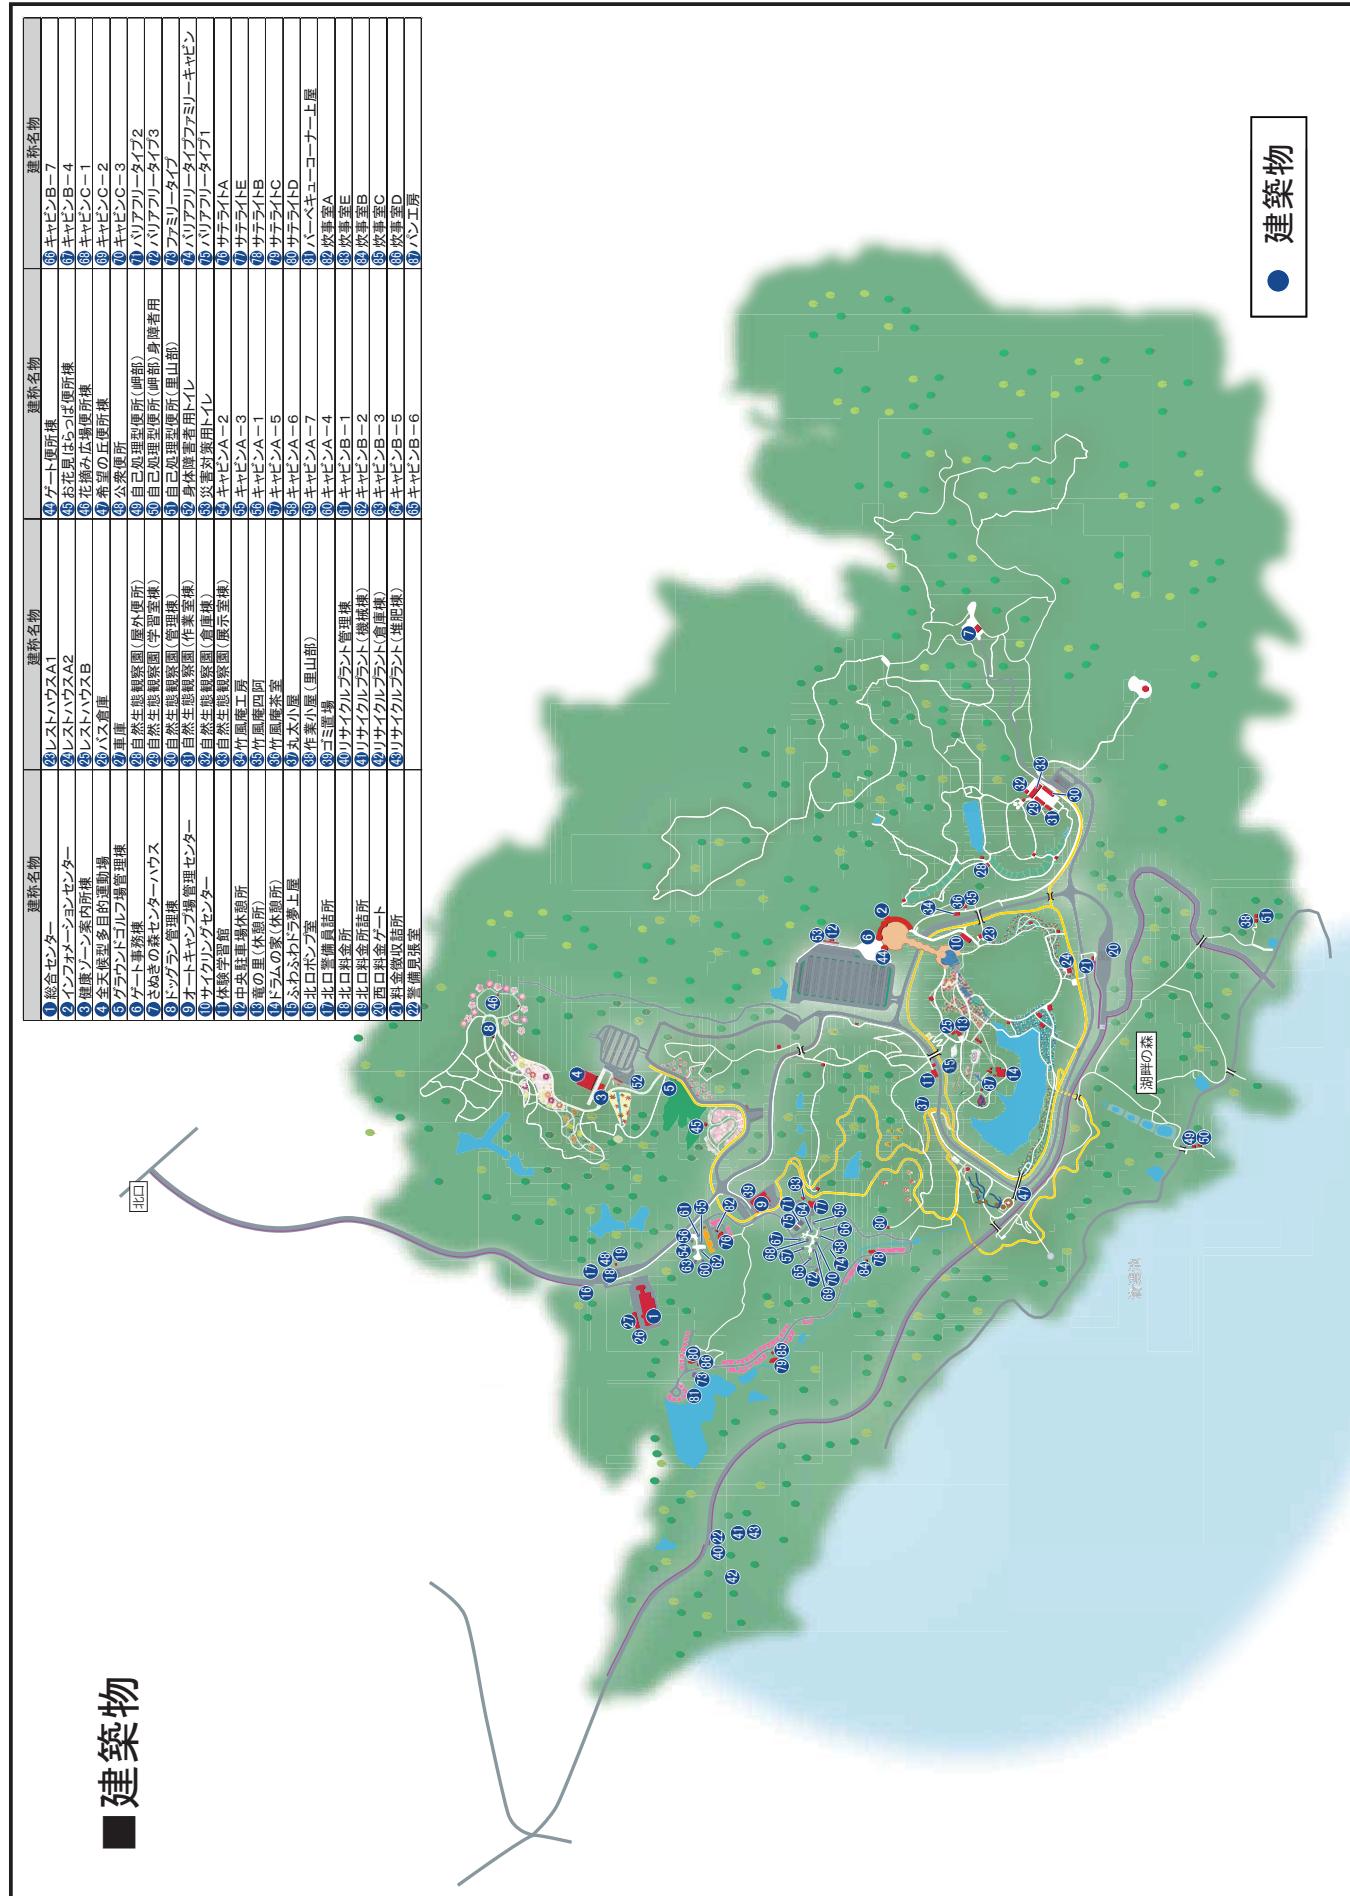


## ■ 占用物件

■ 占用物件	名称	(箇所)
公衆電話		1
携帯電話基地局		5
自動販売機		11
電柱		11

### ■ 占用物件


- 占用物件 公衆電話、携帯電話基地局、他

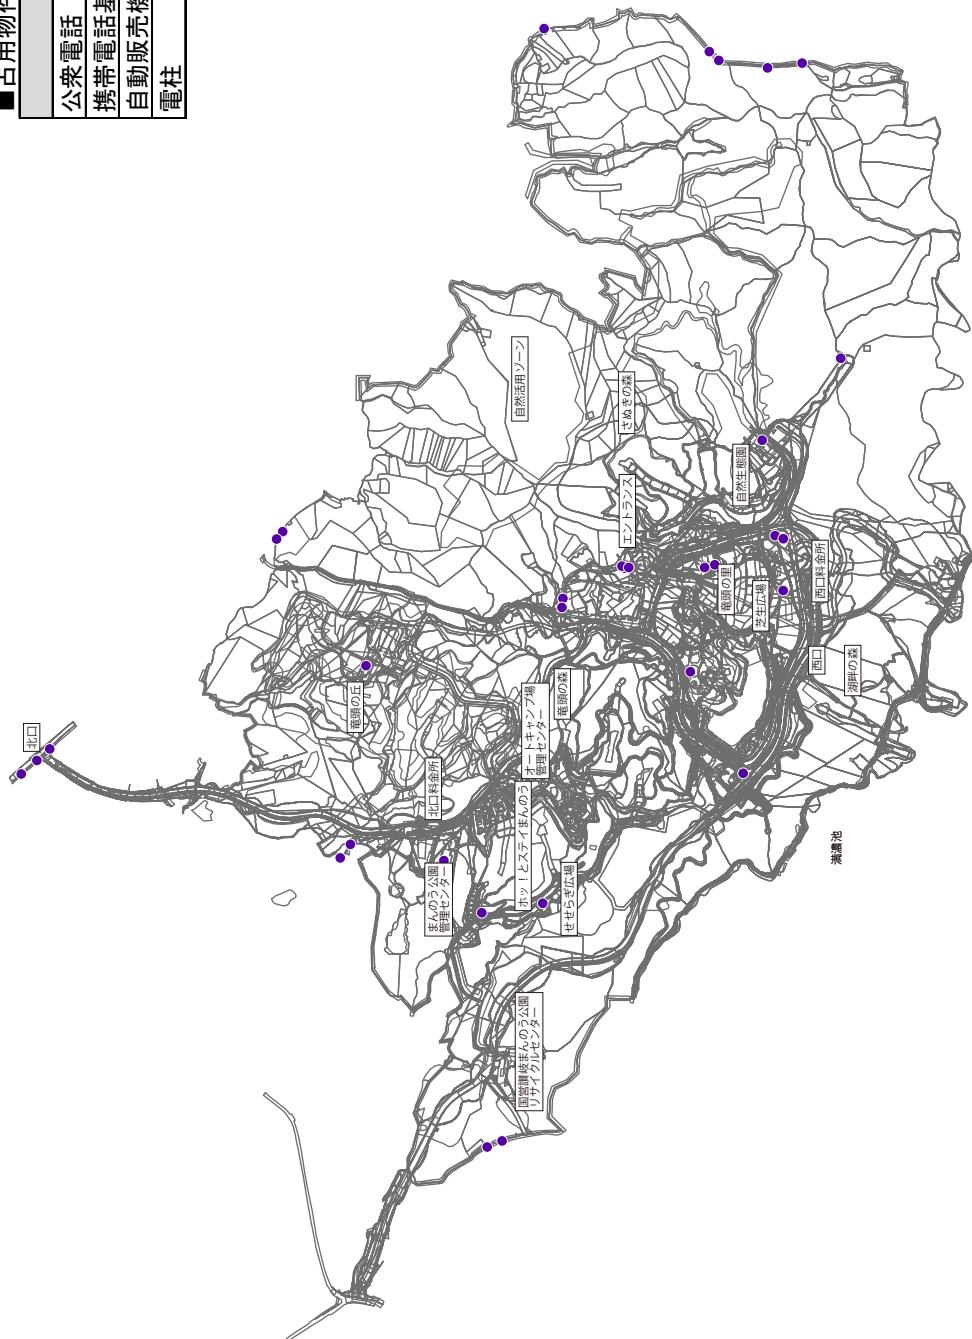

## 工作物に係る点検整備(位置図)

### ■ 電気設備


■電気設備	名称	箇所数
キュービクル		6
放送スピーカー		36
屋外通信装置		2
分電盤		128
ハンドホール		426
外灯		188
ブルボンクス		15
電柱		1
ソーラー式照明		21
CCTV機器装置		21
CCTVカメラ		21
屋内通信装置		1
非常用予備電源設備		2

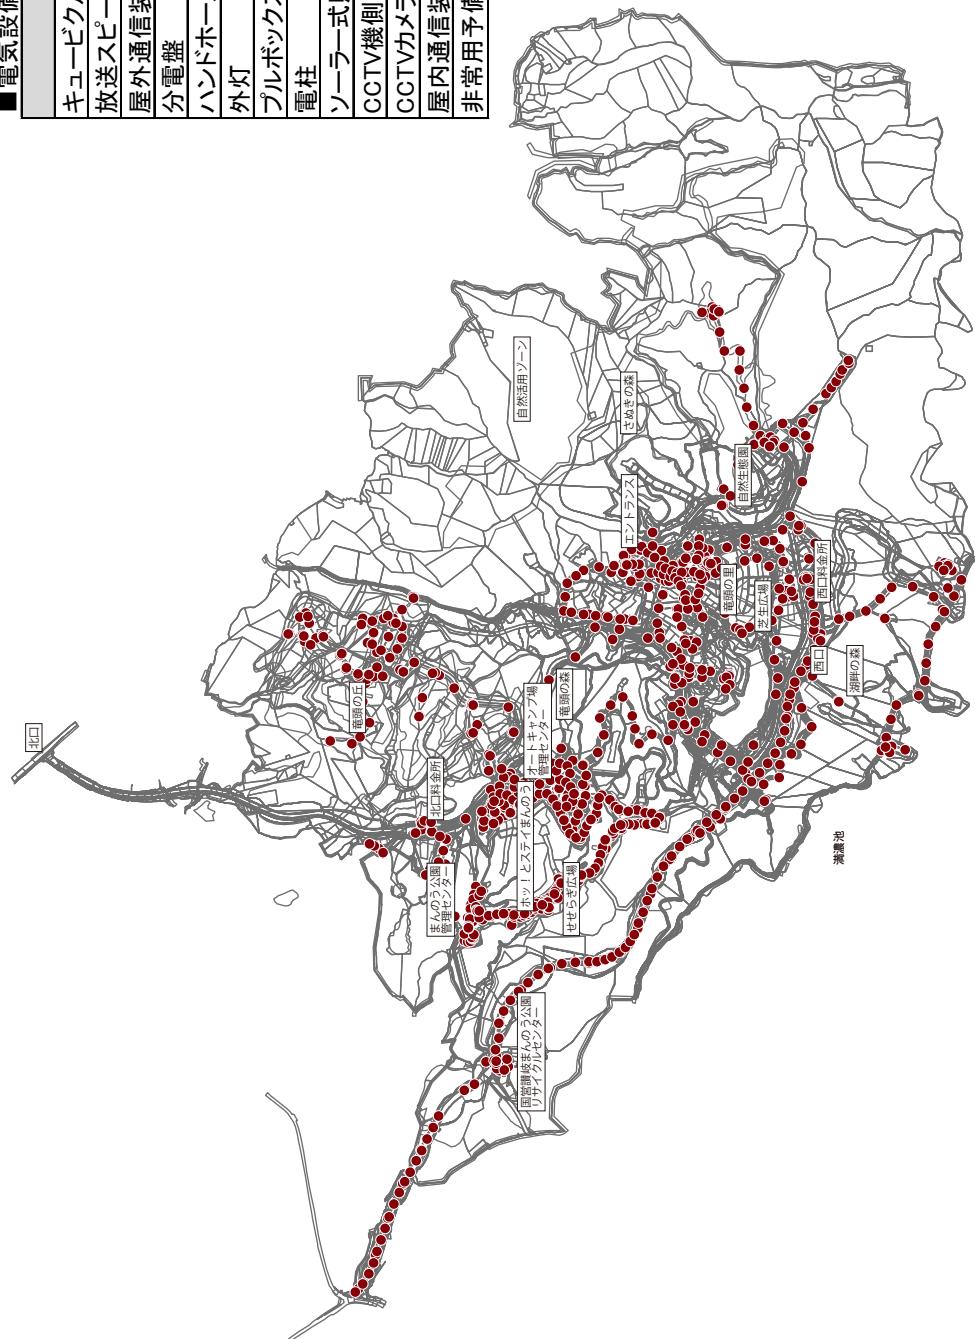

- 電気設備  
キュービクル、スピーカー、他

■ 水道設備

水道設備		箇所数
箇所		箇所数
地下式消火栓	46	
消火栓	7	
水飲み	7	
制水弁	81	
空気弁	12	
減圧弁装置	3	
片落ち管	89	
キヤップ	6	
止水栓	89	
メータボックス	9	
散水栓	178	
水栓	83	
スプリンクラー	111	
量水器	27	

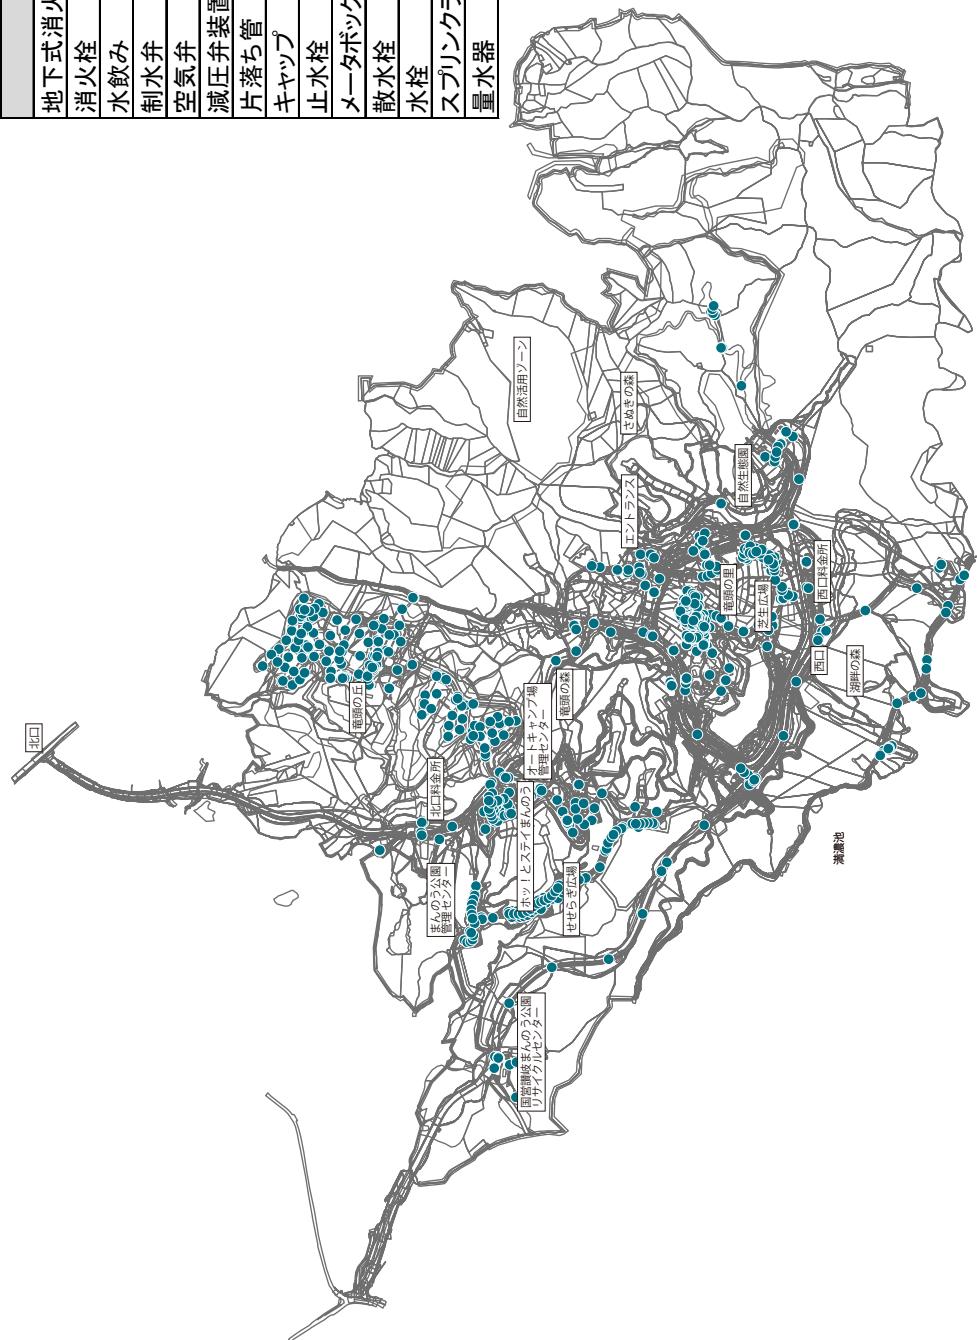

## ● 水道設備 水飲み、消火栓、地下式消火栓、他

## ■雨水設備

■雨水設備 (箇所)	
名称	箇所数
集水樹	1,144
1号マンホール	16
2号マンホール	13
現打マンホール	3
雨水マンホール	15
足洗い場	5

■雨水設備


北口



- 雨水設備  
足洗い場、マンホール、他

## ■ 汚水設備

■汚水設備		箇所数
名称	箇所	箇所数
1号マンホール		103
2号マンホール		2
現打マンホール		3
汚水樹		169
雜排水樹		131
汚水槽1		1
汚水槽2		1
排水ボンブ槽		2

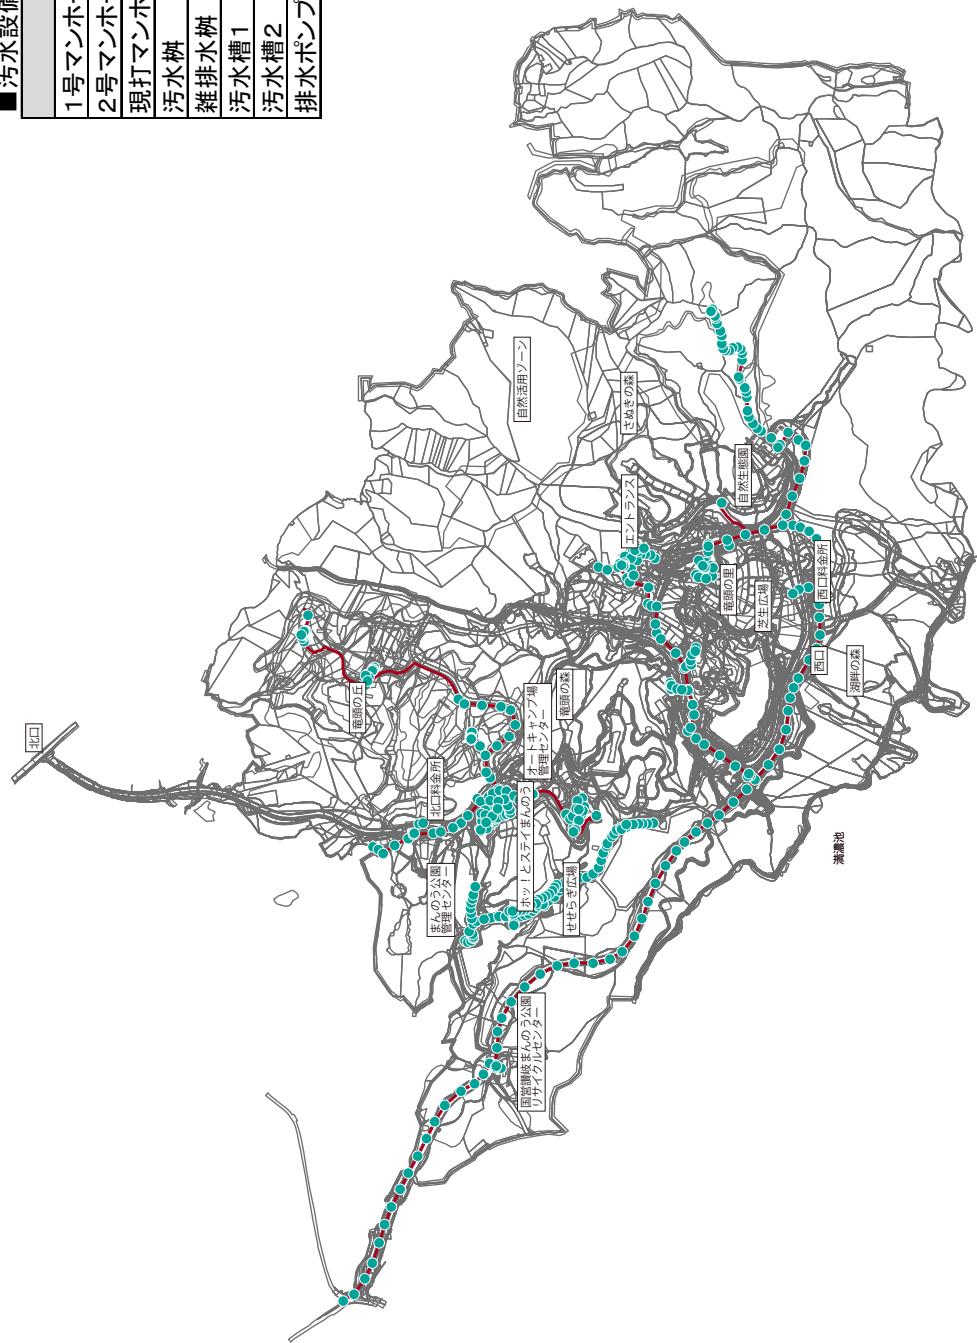

● 污水設備（污水槽、他）  
— 污水管

## ■ 用水設備

■ 用水設備 (箇所)		
名称	箇所数	
ポンプ場	1	

ポンプ場

1


北口



- 用水設備  
ポンプ場

## ■ 工作物、遊具

■工作物、遊具 (箇所)		
名称	箇所数	箇所
昇竜の滝揚水用ポンプ設備	1	
親水広場	1	
四阿	25	
パーゴラ	18	
橋	10	
デッキ	26	
遊具(水景施設)	2	
ベンチ	288	
スツール	32	
野外卓	54	
縁台	48	
テープル	2	
観光望遠鏡	1	
遊具(水景施設)	28	

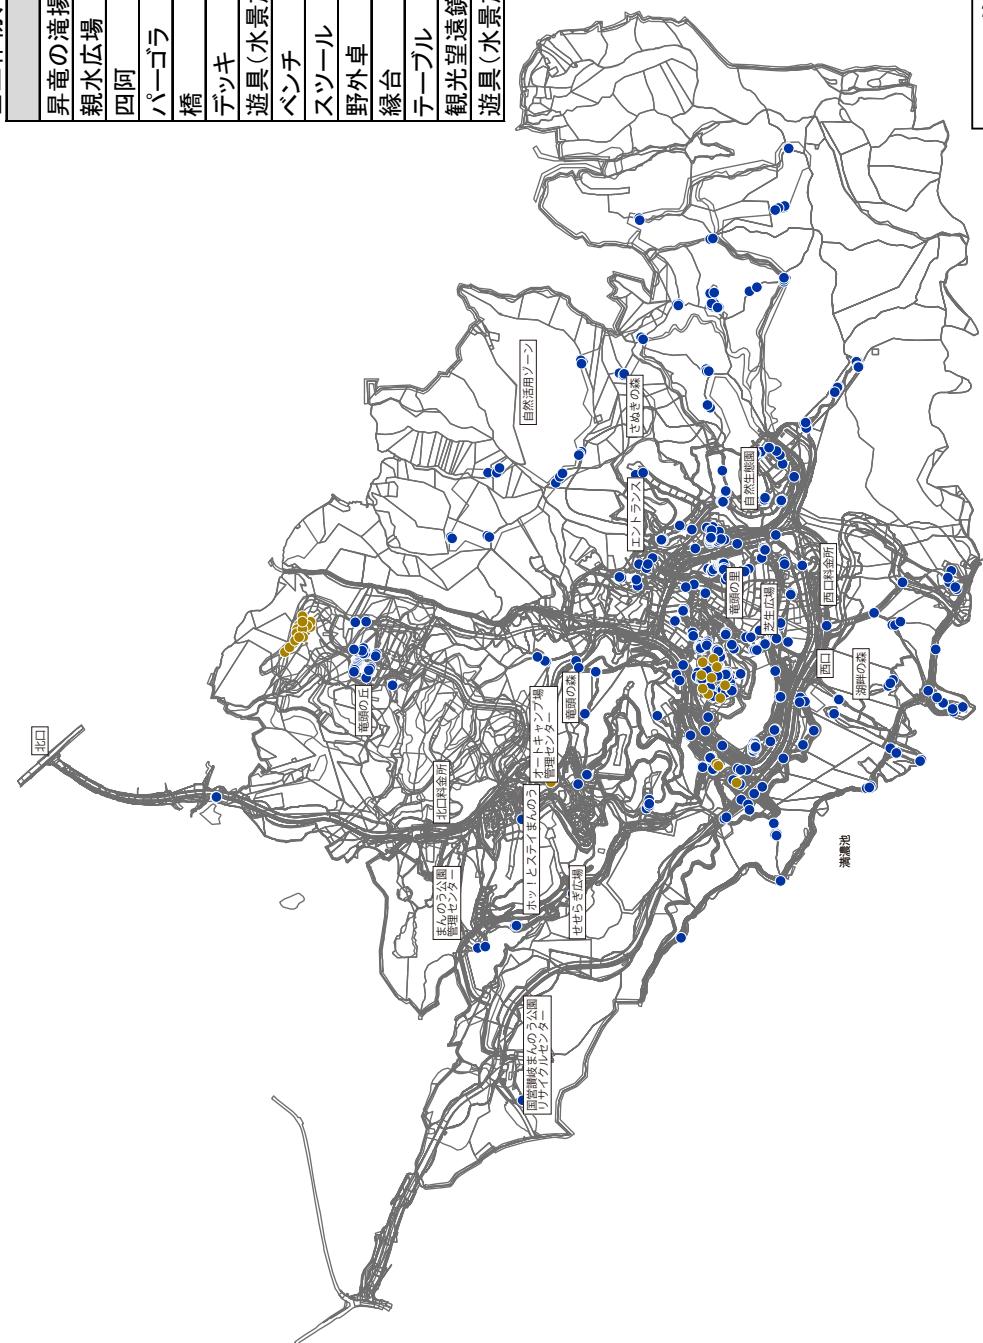

■工作物  
昇竜の滝揚水用ポンプ設備  
親水広場、他  
遊具

## 建物・工作物に係る冬季対応（積雪、氷結対応等）

### ■昇竜の滝

- ・期間：12月～2月
- ・内容：井戸水から上水への給水の切り替え
  1. 昇竜の滝の井戸施設(旧北口進入園路)の仮設電源ボックスの主幹ブレーカーを落とす。
  2. 送水ポンプの水抜きバルブ2箇所を開けて水を抜く。  
※虫やゴミの混入を防ぐため、水が抜けたらバルブを閉めておくこと。
  3. タンク側の水抜きバルブ1箇所を開けて水を抜く。  
※虫やゴミの混入を防ぐため、水が抜けたらバルブを閉めておくこと。
  4. エントランス広場とサイクリングセンターの間の道の側溝蓋の下にある水抜きバルブ1箇所を開ける。  
※虫やゴミの混入を防ぐため、水が抜けたらバルブを閉めておくこと。

### ■園路及び建物入口

- ・期間：積雪時
- ・内容：園路（北口及び西口料金徴収所までの園路を含む）及び建物入口、ゲート周り等の凍結箇所への塩化カルシウム散布