






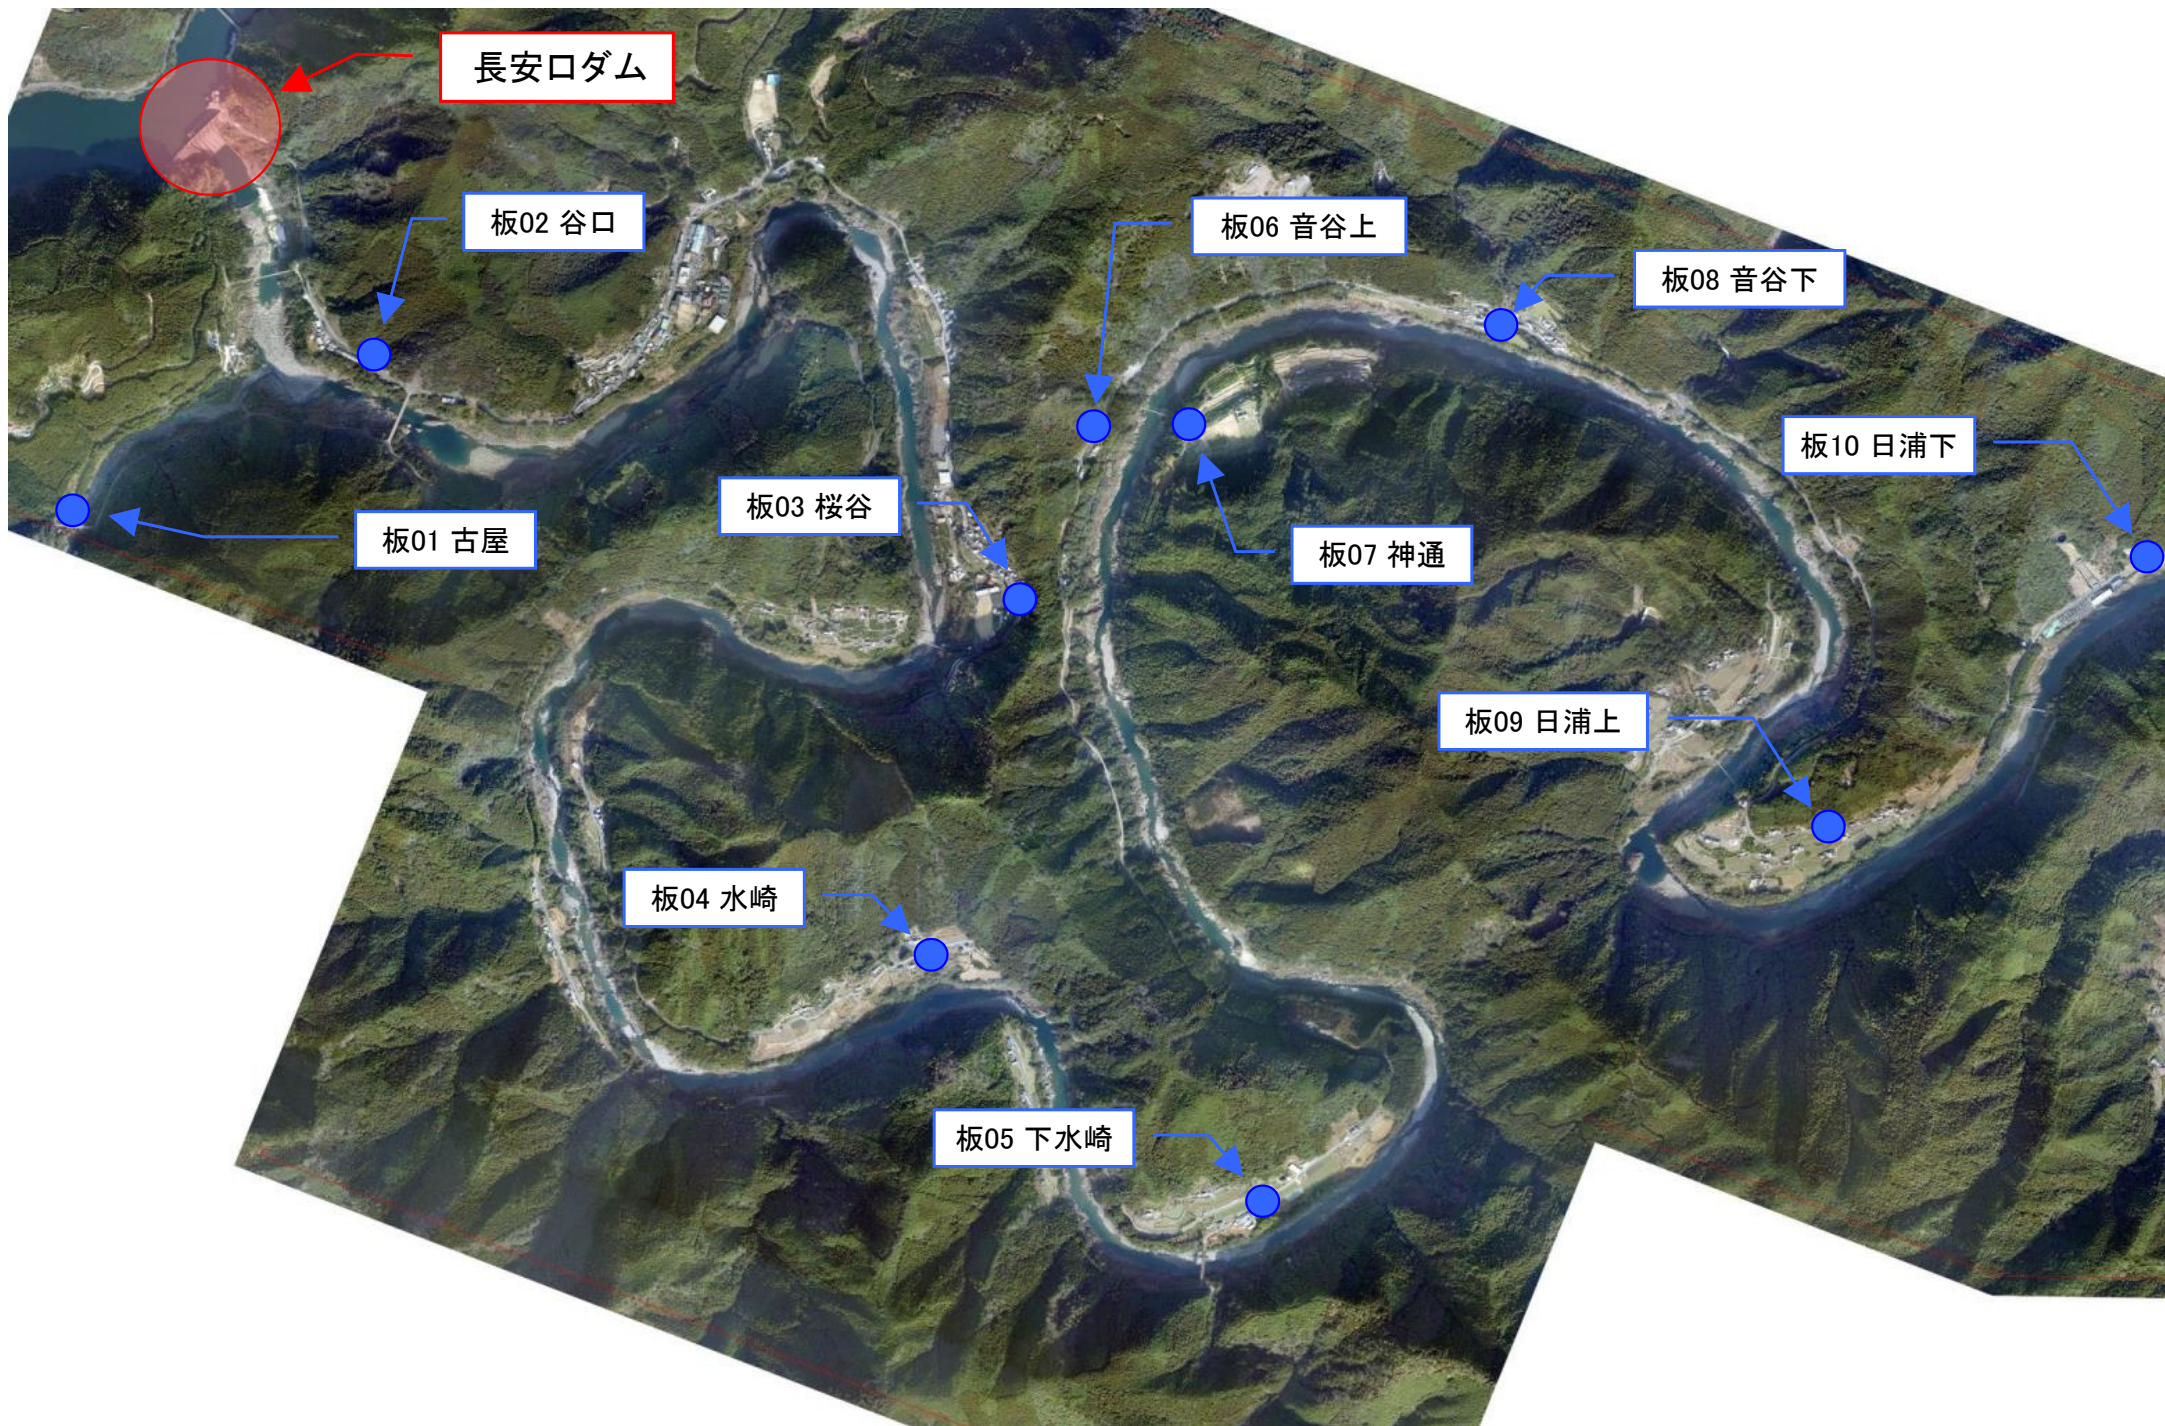

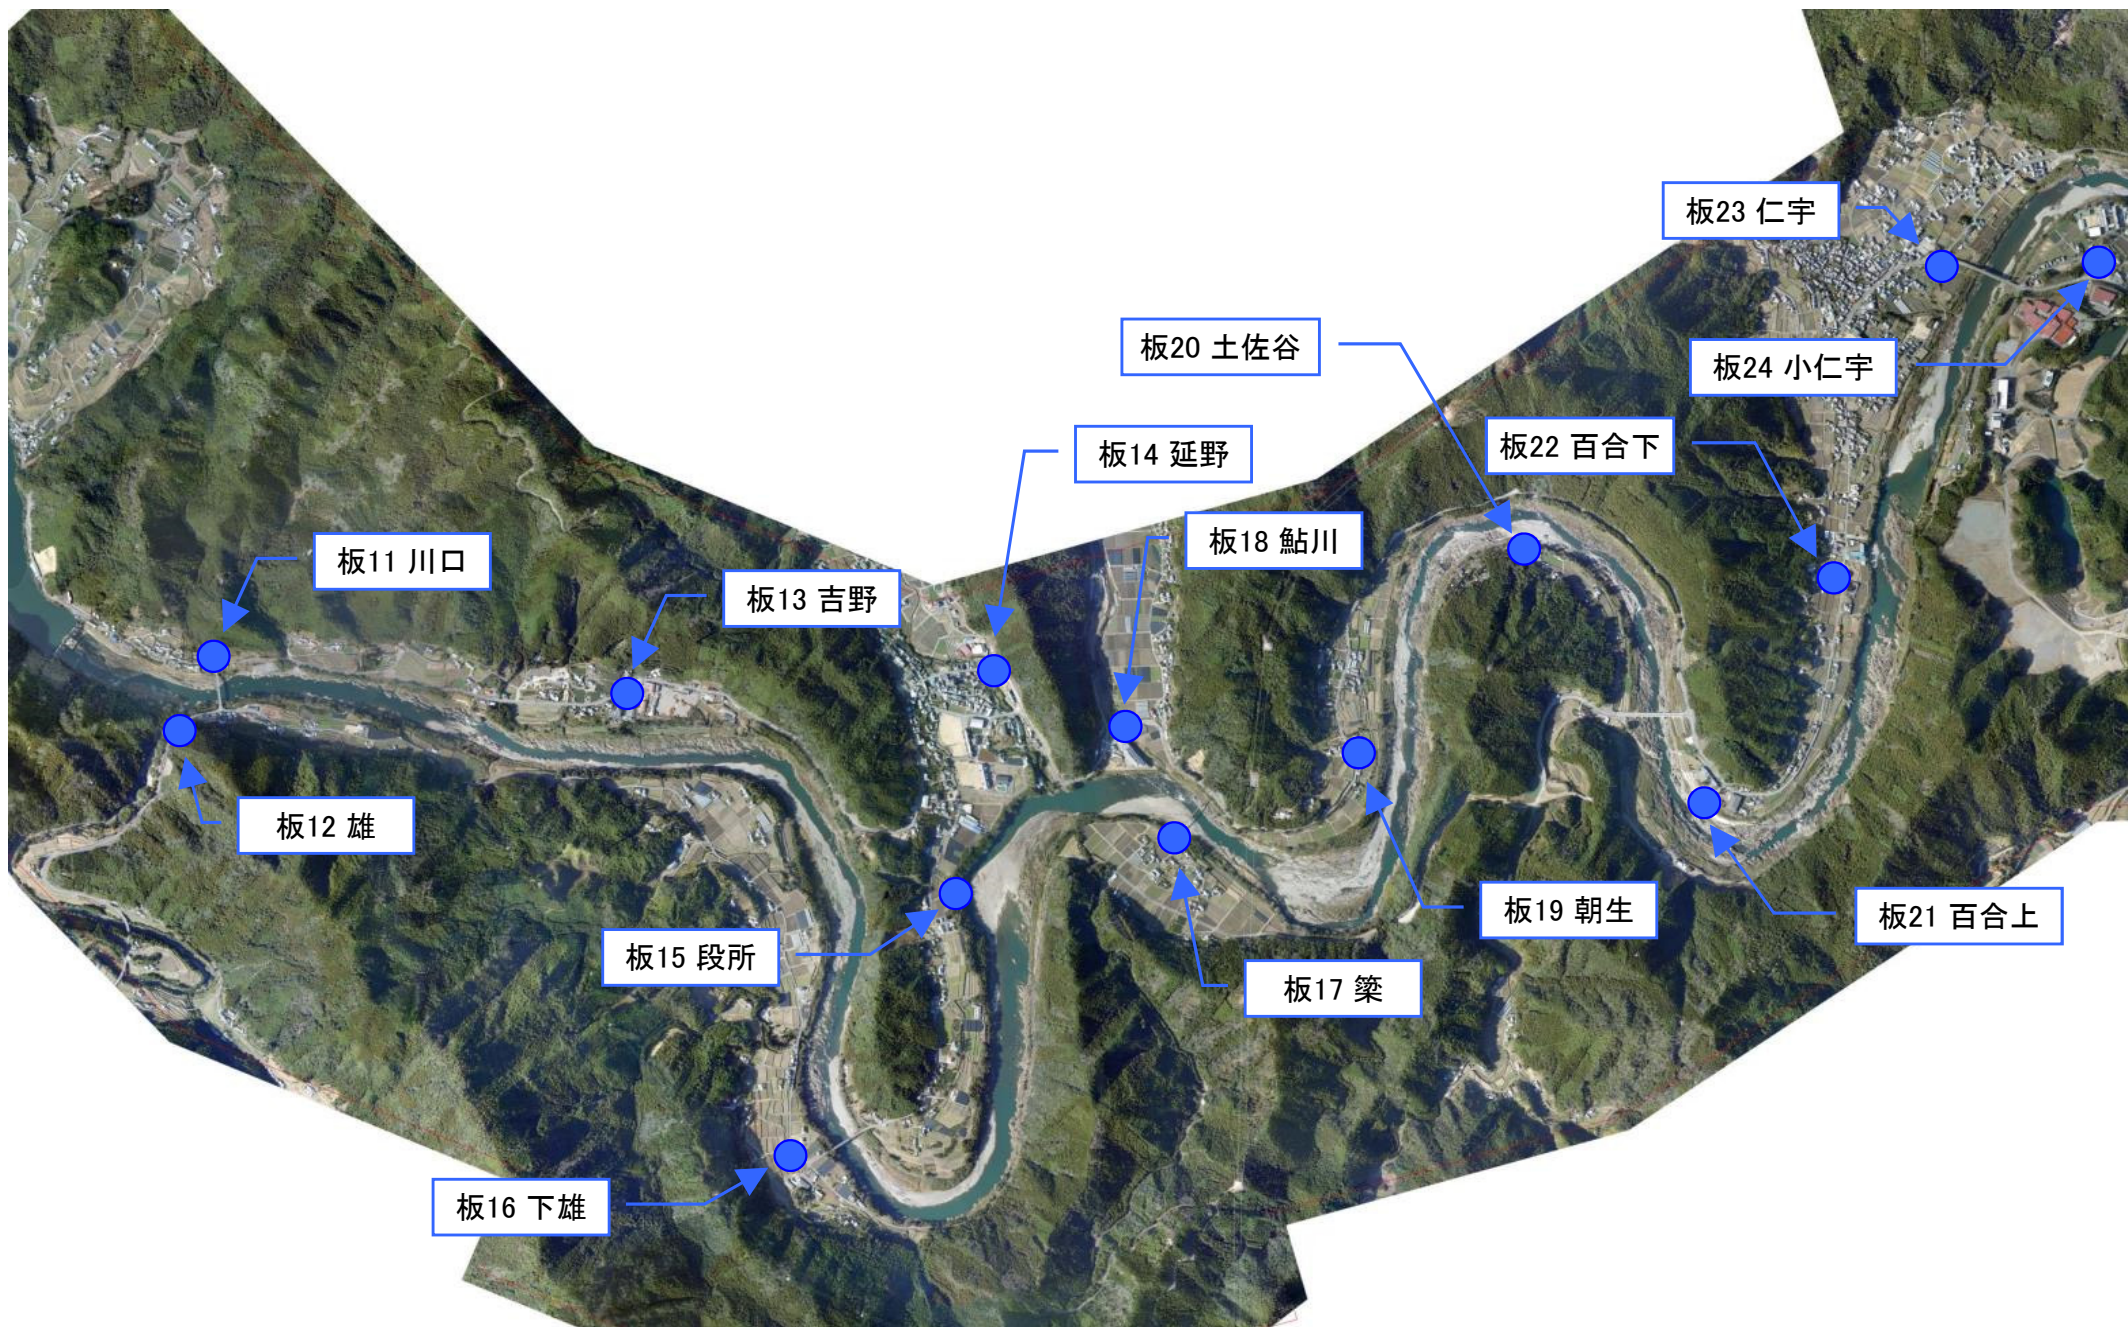

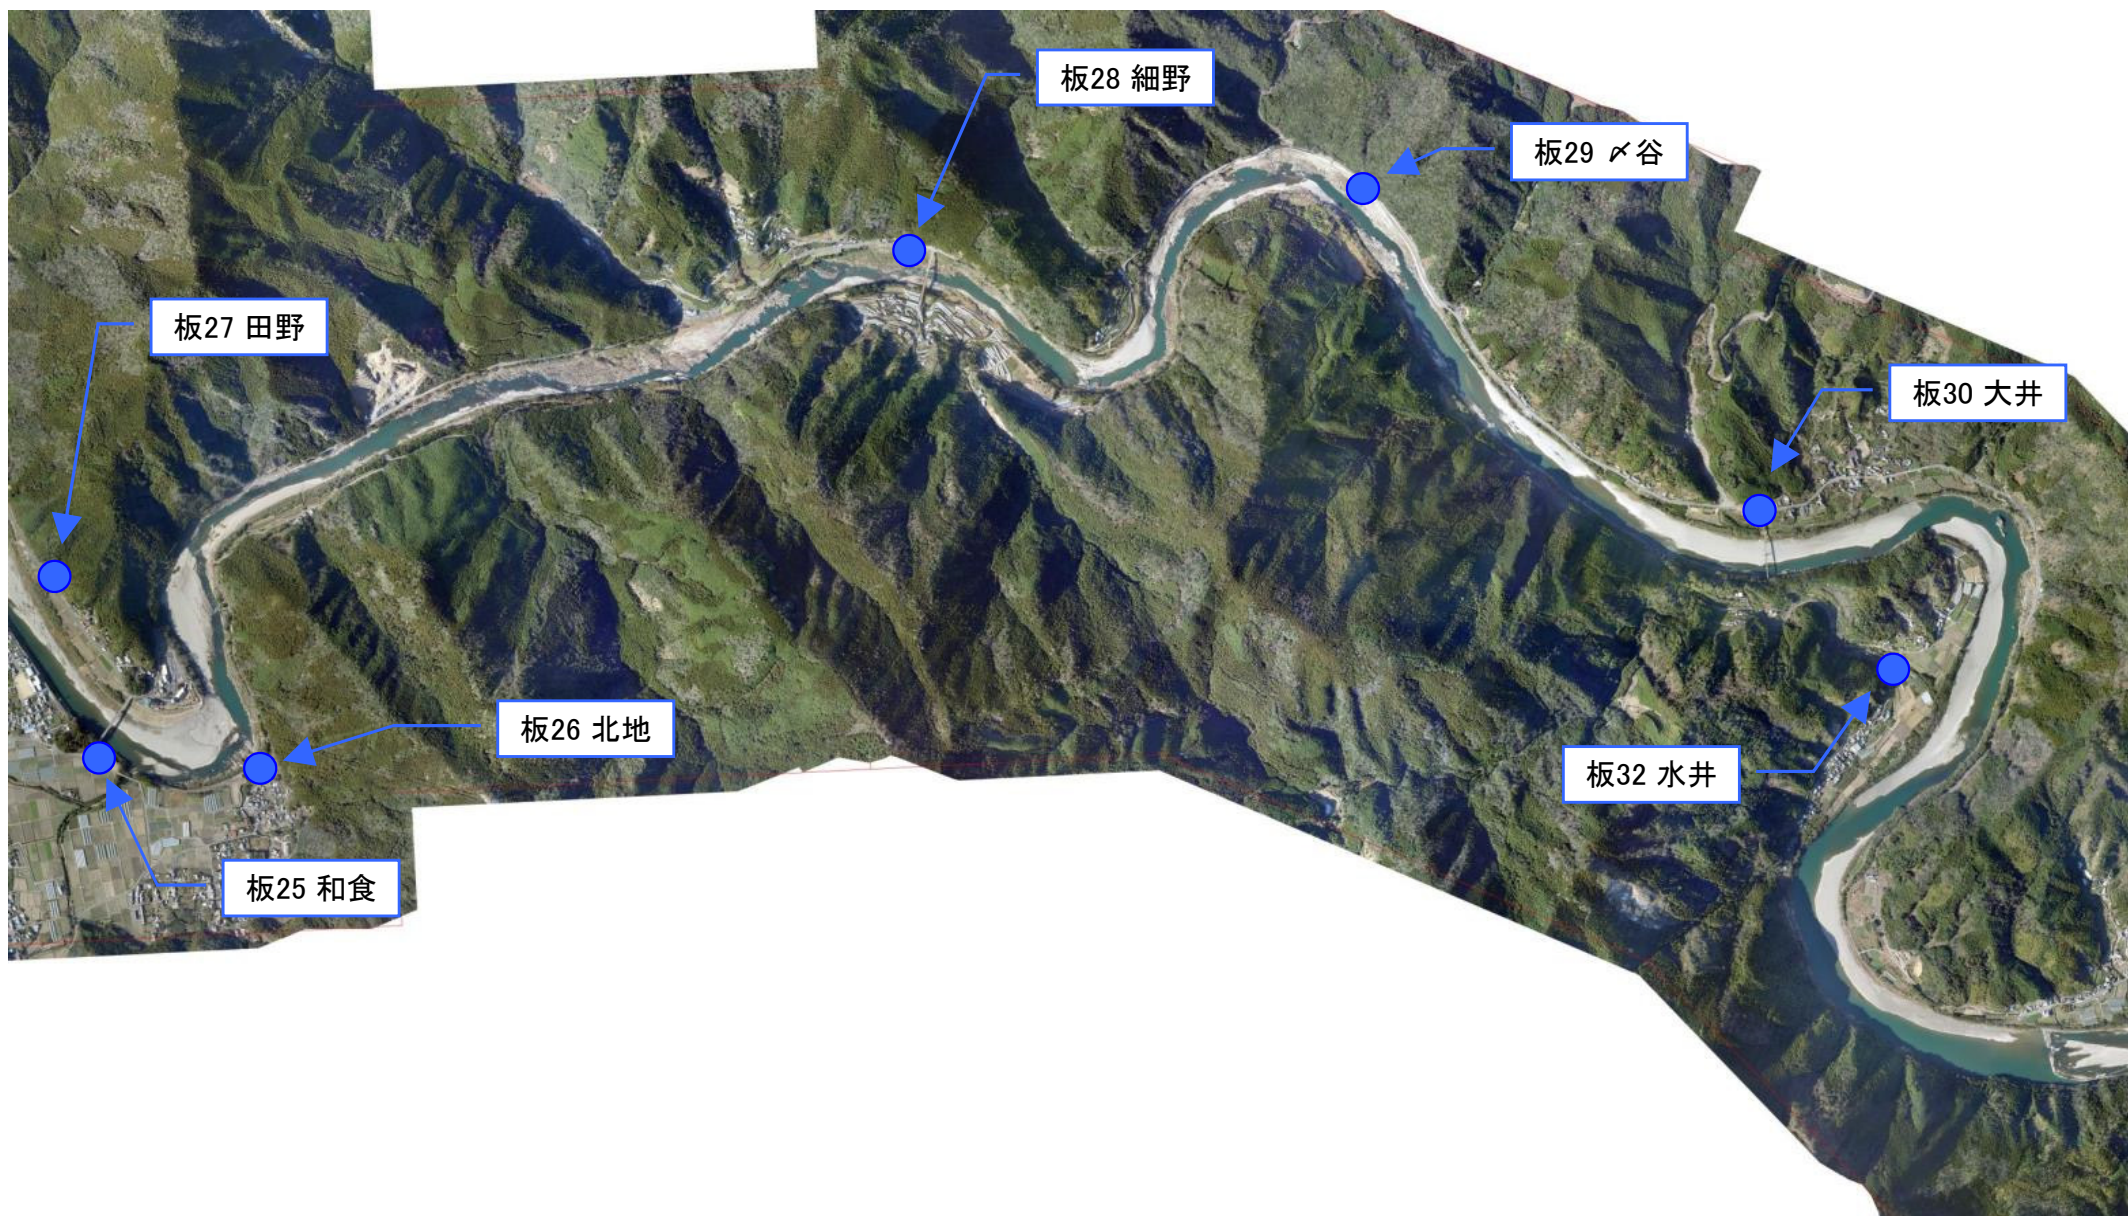

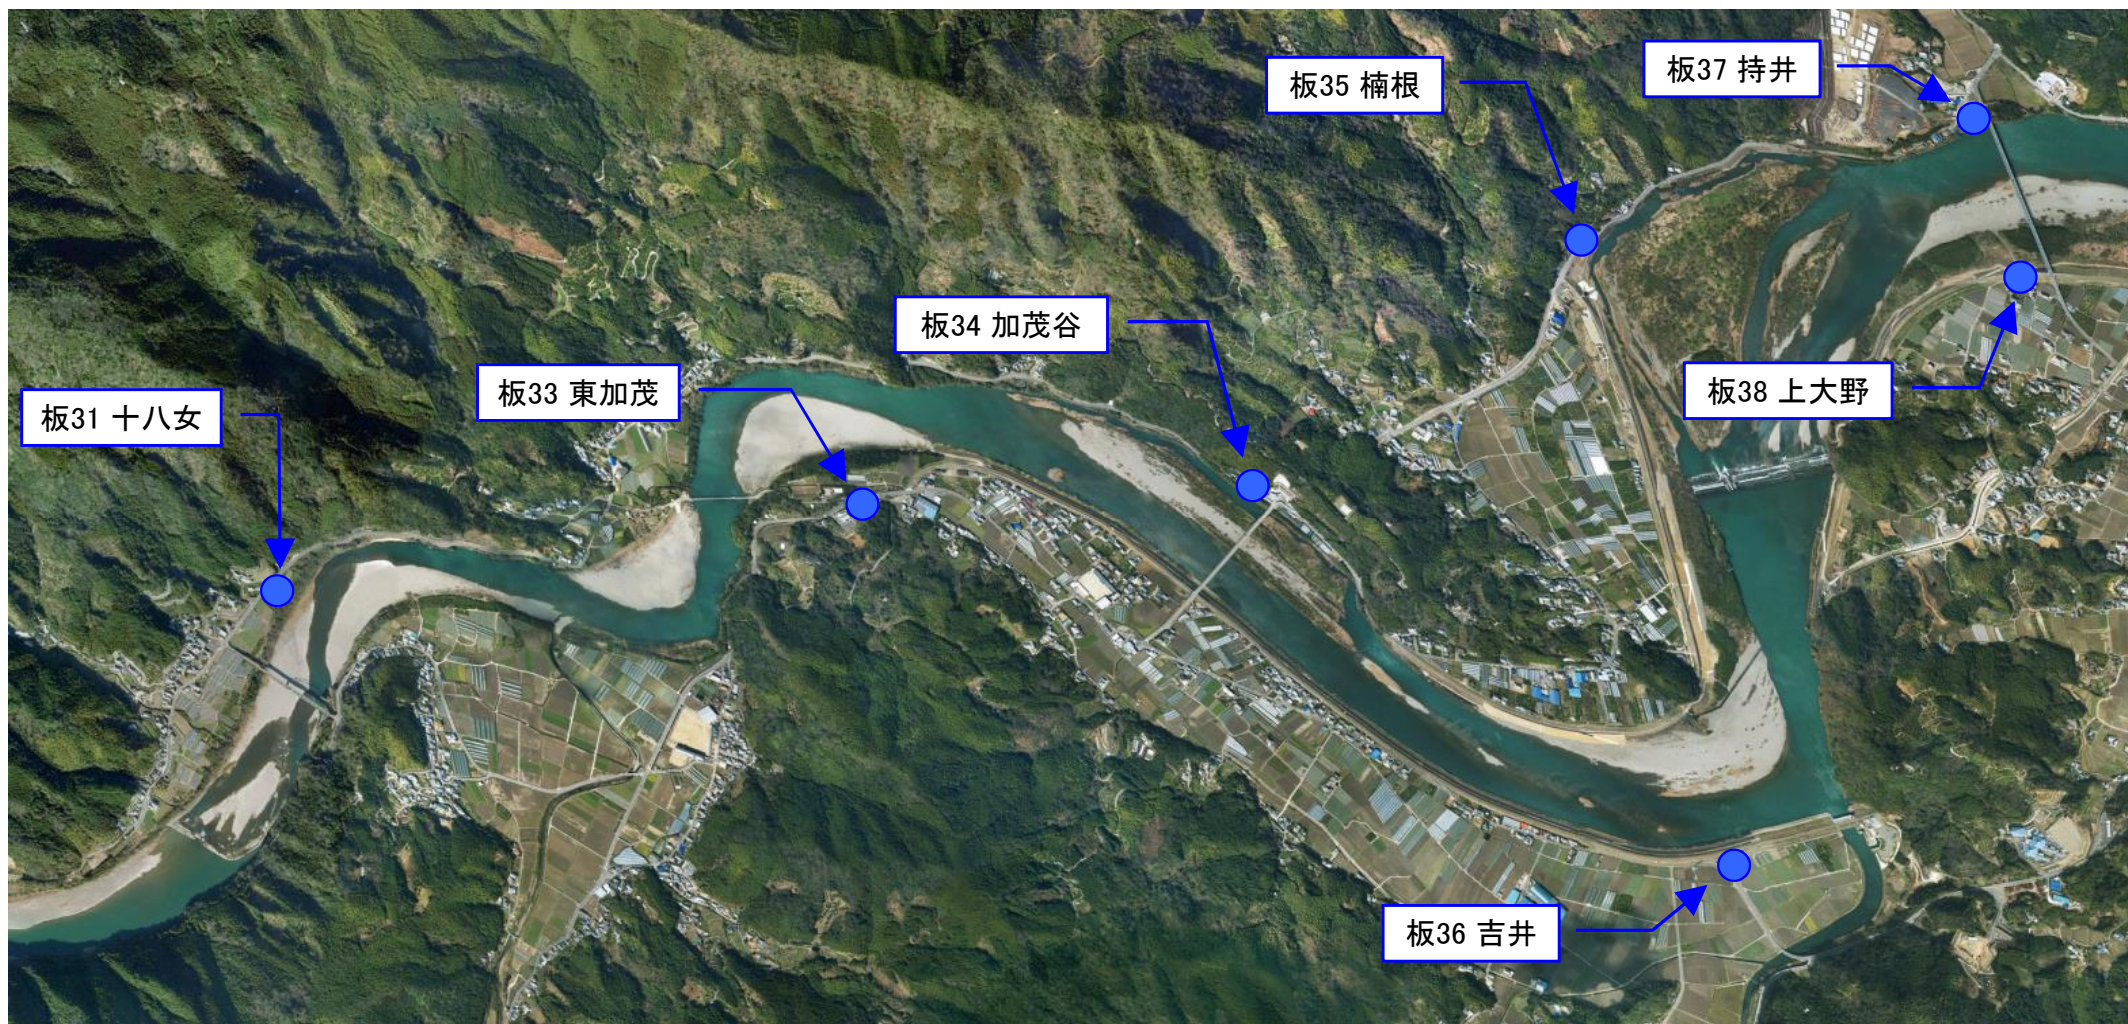

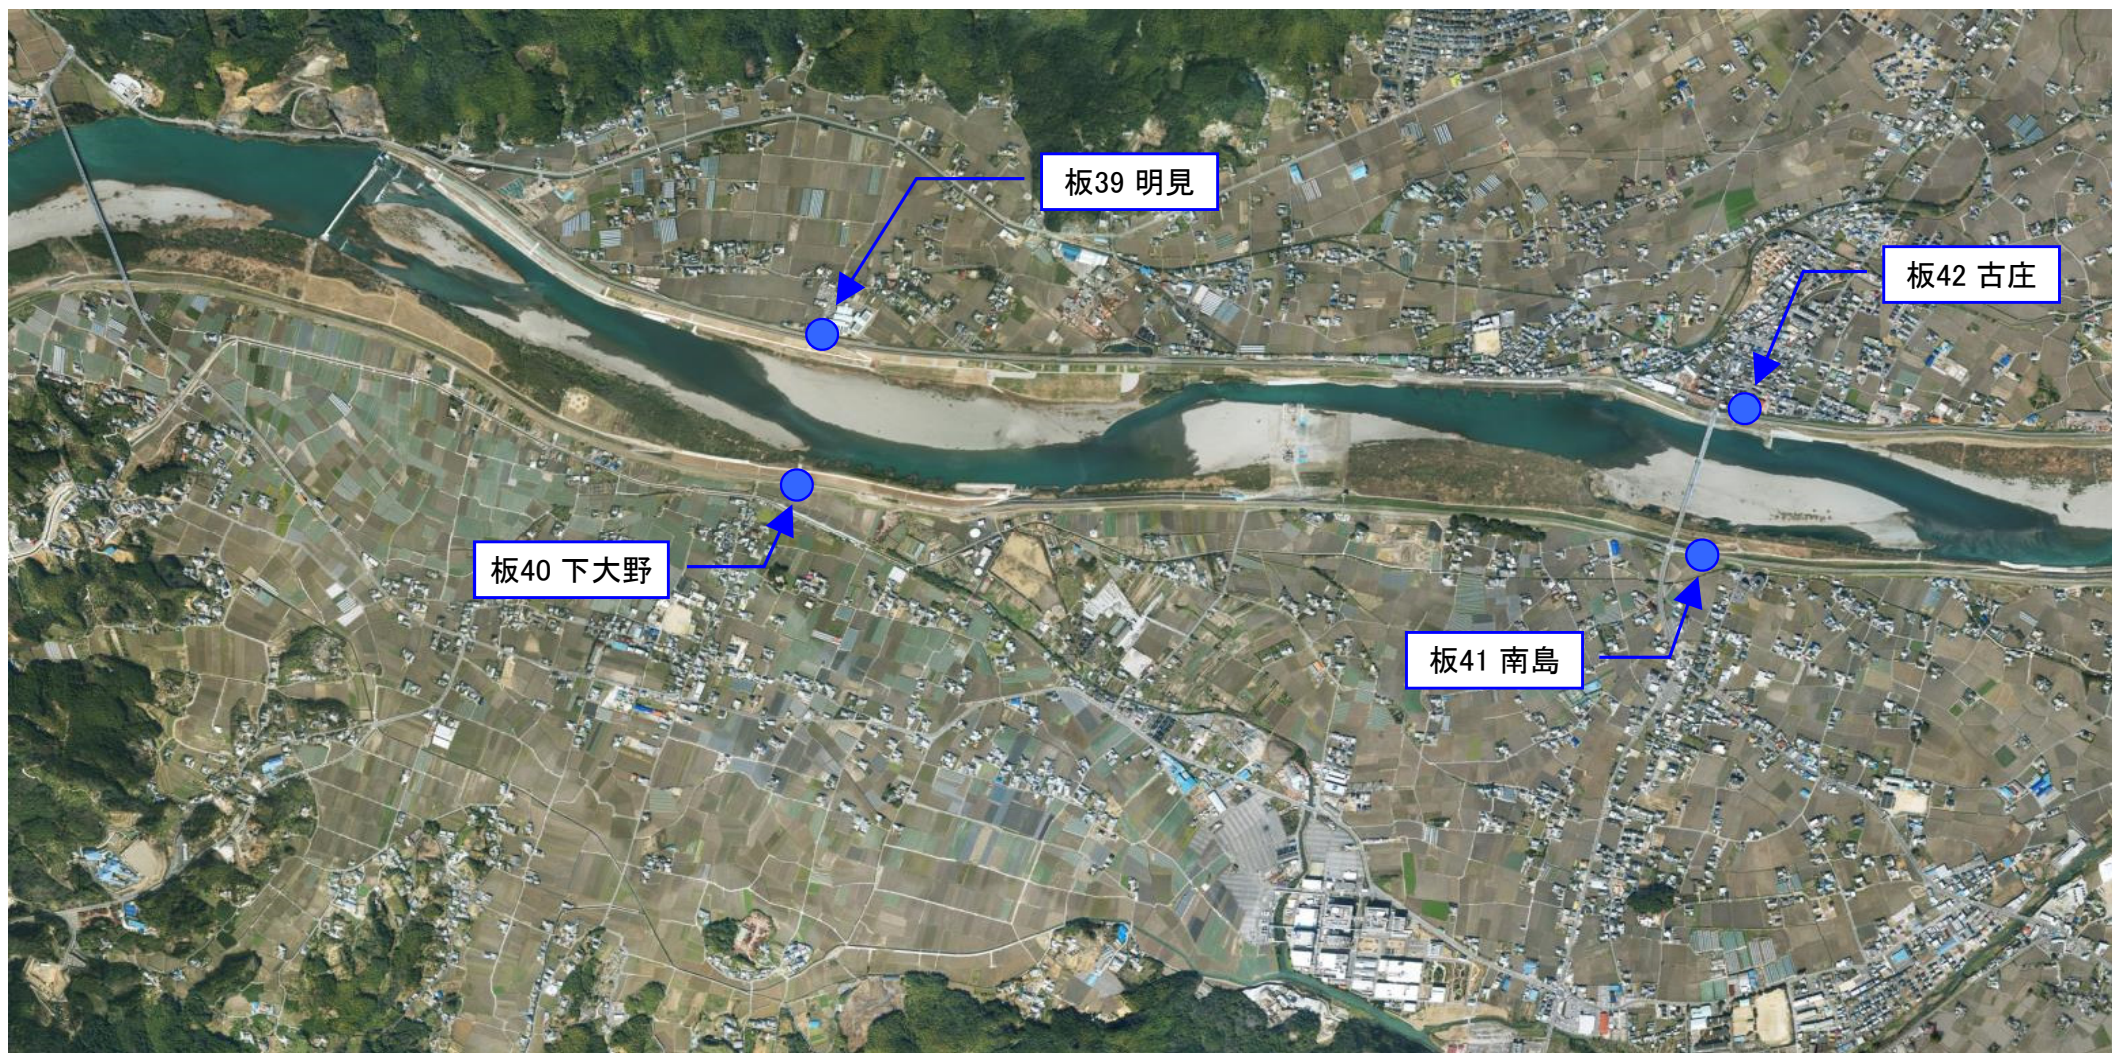


板39 明見

板42 古庄

板40 下大野

板41 南島

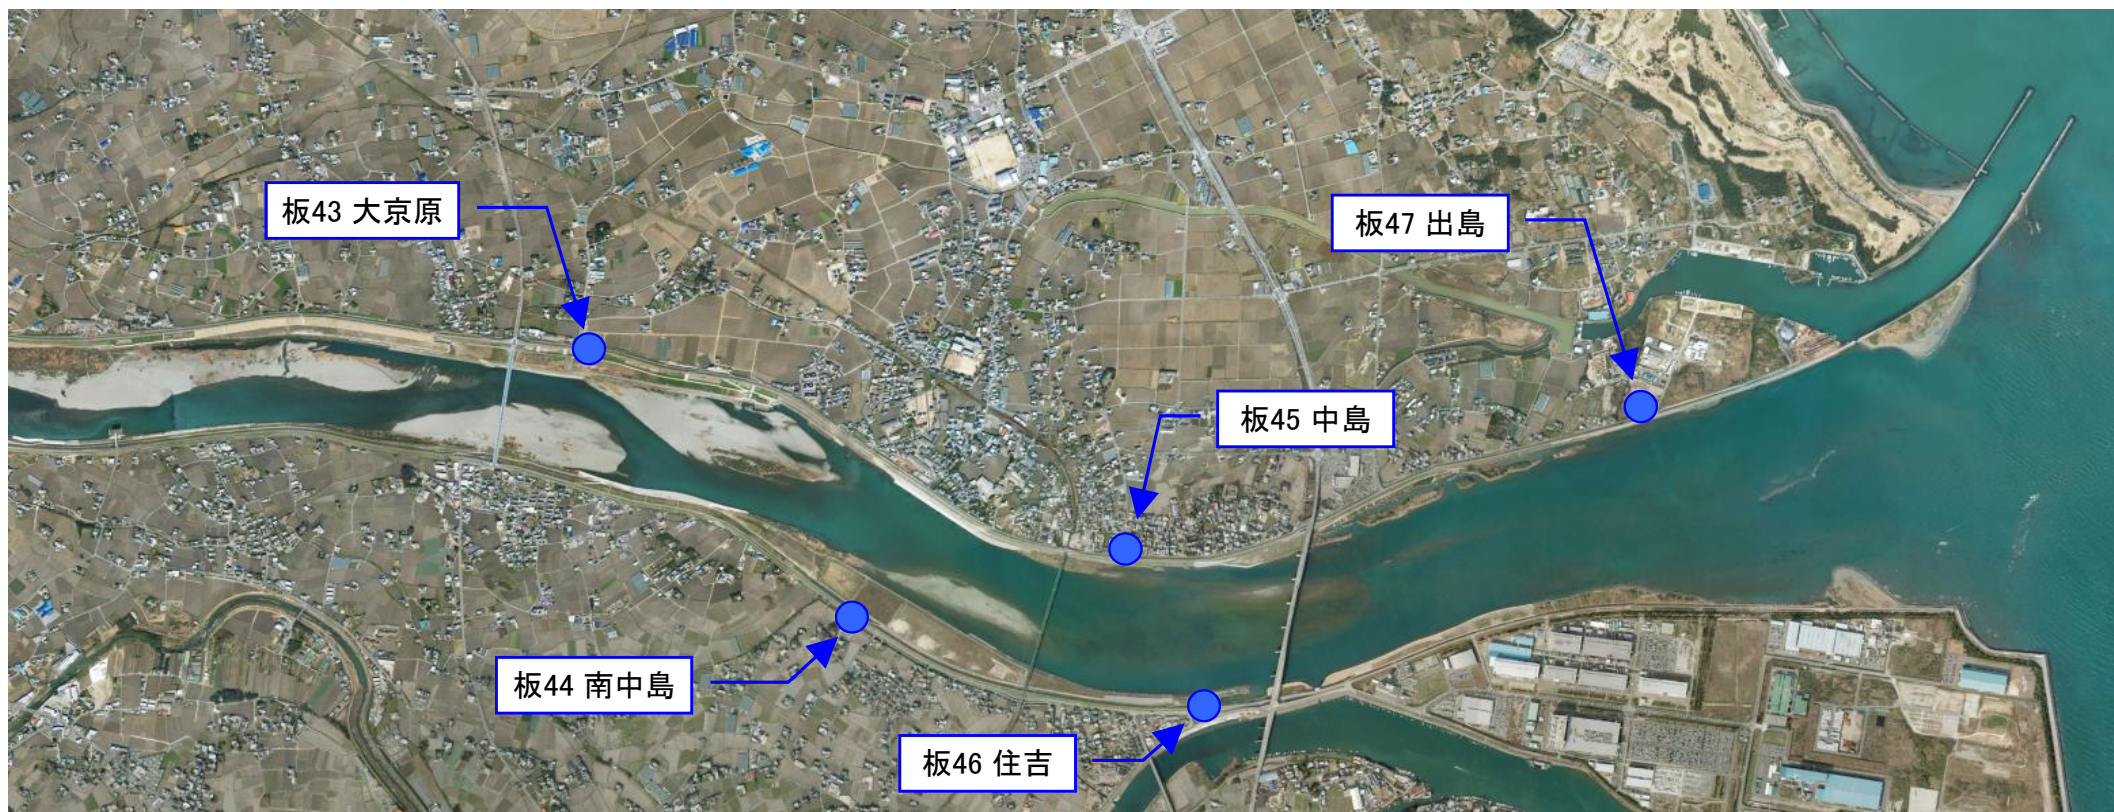

■設置箇所

板01 古屋	
板02 谷口	
板03 桜谷	
板04 水崎	
板05 下水崎	
板06 音谷上	
板07 神通	

板08 音谷下	
板09 日浦上	
板10 日浦下	
板11 川口	
板12 雄	
板13 吉野	
板14 延野	

板15 段所	
板16 下雄	
板17 築	
板18 鮎川	
板19 朝生	
板20 土佐谷	
板21 百合上	

板22 百合下	
板23 仁宇	
板24 小仁宇	
板25 和食	
板26 北地	
板27 田野	
板28 細野	

板29 𪛇谷	
板30 大井	
板31 十八女	
板32 水井	
板33 東加茂	
板34 加茂谷	
板35 楠根	

板36 吉井	
板37 持井	
板38 上大野	
板39 明見	
板40 下大野	
板41 南島	
板42 古庄	

板43 大京原	
板44 南中島	
板45 中島	
板46 住吉	
板47 出島	

— 掲示板内容 —

板01～10（川口ダム上流）

板02 谷口

国土交通省 那賀川河川事務所 長安口ダム管理所 電話0884・66・0121

長安口ダムからの放流	サイレンの吹鳴方法
出水の場合	約二十秒休止約二十秒休止約二十秒(回)
予備放流の場合	同右を三回繰り返す
計画を超える放流の場合	同右を三回繰り返す

この川の上流1kmに、長安口ダムがあり、ときどきダムに貯った水を流しこの川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。
また、ダムに貯った水を流すときは、次のとおりサイレンを鳴らして知らせますので、そのときは、危険ですから河原に降りないで下さい。

危険!!

ダムの放流による増水に注意

（ダムのみずをながしかわのみずがふえることがあるからきをつけよ）

板11～47（川口ダム下流）

板13 吉野

国土交通省 那賀川河川事務所 長安口ダム管理所 電話0884・66・0121
徳島県 企業局総合管理事務所 電話0884・62・0010

長安口ダムからの放流	サイレンの吹鳴方法
出水の場合	約二十秒休止約二十秒休止約二十秒(回)
予備放流の場合	同右を三回繰り返す
計画を超える放流の場合	同右を三回繰り返す

この川の上流0.5kmに川口ダム、22kmに長安口ダムがあり、ときどきダムに貯った水を流し、この川の水が急に増えることがありますから注意して下さい。
また、ダムに貯った水を流すときは、次のとおりサイレンを鳴らして知らせますので、そのときは、危険ですから河原に降りないで下さい。

危険!!

ダムの放流による増水に注意

（ダムのみずをながしかわのみずがふえることがあるからきをつけよ）