

吉野川水系吉野川の取水制限について

3月18日の吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長

に わ かつひこ
丹羽 克彦)で、以下のように決定されました。

「第二次取水制限」

● 第二次取水制限について

早明浦ダムの貯水率が30%程度になった時点より、池田ダム((独)水資源機構管理ダム)地点からの供給量について、新規用水分を30%削減する等の第二次取水制限を行うことを決定しました。

これにより、4月8日(金)午前9時から、徳島への供給量は新規用水分30%、未利用分56.0%削減(徳島全体では19.8%)し、香川への供給量は30%(新規用水分)削減する第二次取水制限を開始します。

なお、今後の降雨により、開始日時が変更となる場合は、FAXでお知らせします。

また、次の会議については、早明浦ダム貯水率15%程度を目安とすることを、申し合わせました。

令和4年3月22日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長 なかざわ 中沢 りえ 理恵 (内線:3551)

★水政課長補佐 くれたに 樽谷 ひでのり 英範 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長 あべ 阿部 かつよし 勝義 (内線:3751)

★河川管理課長補佐 かじもと 梶本 やすし 泰司 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、12月は40.6mm(平年比41.1%)、1月は32.5mm(平年比41.3%)、2月は50.4mm(平年比50.4%)でした。
3月に入っても22日0時現在まで64.2mmと降雨が少ない状況です。
早明浦ダムの貯水率は、3月22日0時現在、貯水率43.8%で平年値【昭和50年～令和3年】の83.2%と比較して低い状況が続いています。

- 吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。
- | | | |
|-----|--------|----------------------------|
| 12月 | 40.6mm | (平年値 98.9mm の 41.1%) |
| 1月 | 32.5mm | (平年値 78.6mm の 41.3%) |
| 2月 | 50.4mm | (平年値 100.0mm の 50.4%) |
| 3月 | 64.2mm | (平年値 159.9mm) ※3月22日0時現在の値 |

● 第二次取水制限時の供給量


		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島県	不特定	15.00	0.0	0.00	15.00
	新規	5.41	30.0	1.62	3.79
	未利用	6.69	56.0	3.75	2.94
	合計	27.10	19.8	5.37	21.73
香川県	新規	5.42	30.0	1.63	3.79
合計		32.52	21.5	7.00	25.53

- ※ 上記運用値は、4月6日から4月15日までの数値です。
※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。
※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2022年3月22日

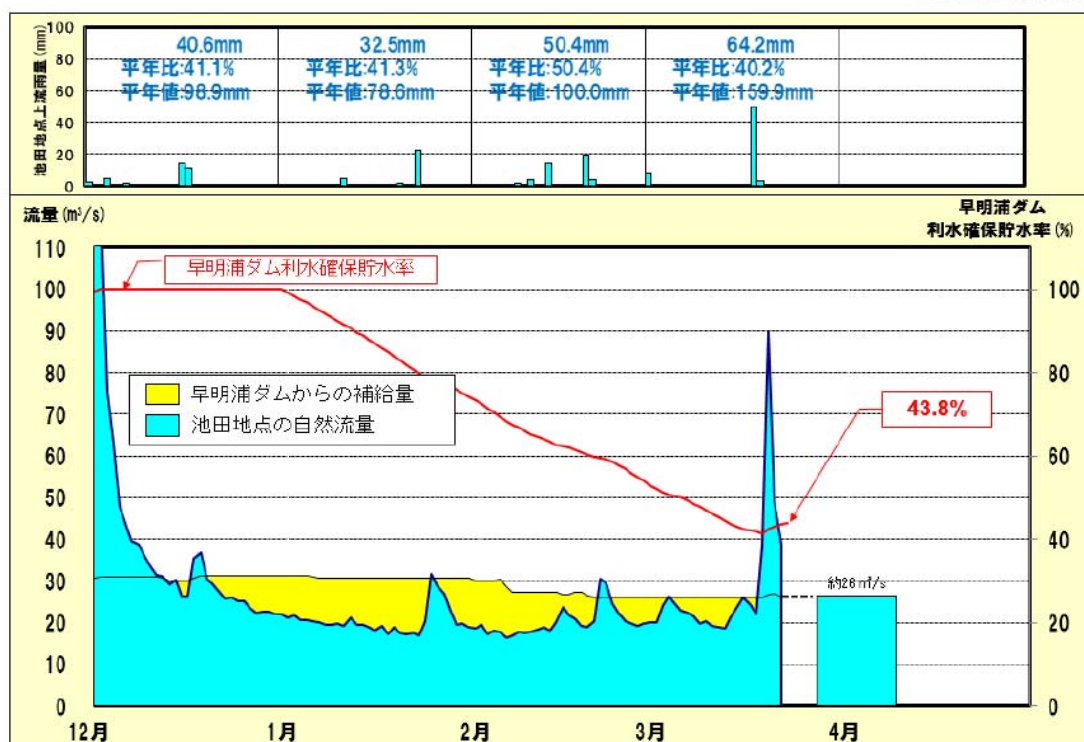

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

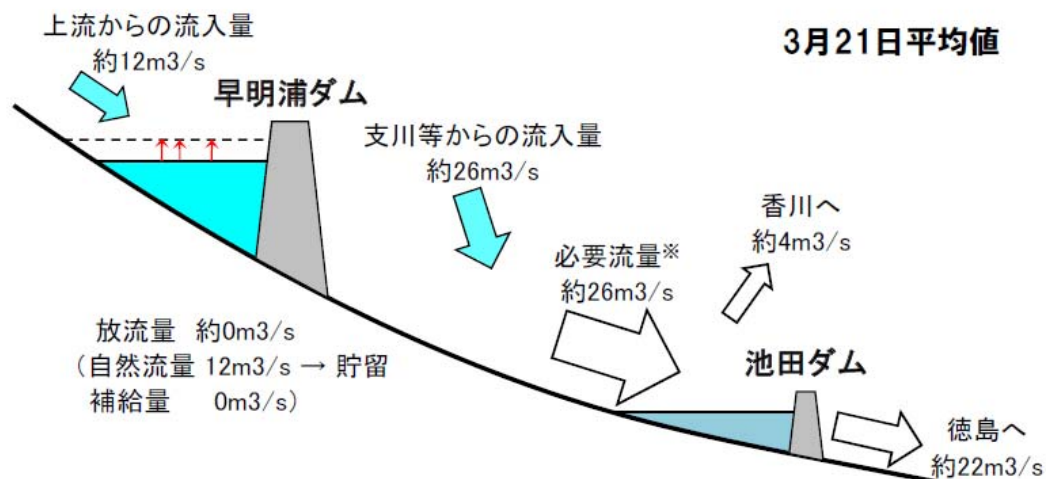

※必要流量は、第一次取水制限時の流量

参考資料

● 第二次取水制限時の供給量(4月16日以降)

期間4/16～4/25

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島県	不特定	20.33	0.0	0.00	20.33
	新規	6.34	30.0	1.90	4.44
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	33.36	25.7	8.59	24.77
香川県	新規	5.42	30.0	1.63	3.79
合計		38.78	26.3	10.21	28.56

期間4/26～4/30

		運用値 m3/s	節水率 %	節水量 m3/s	供給量 m3/s
徳島県	不特定	20.33	0.0	0.00	20.33
	新規	8.19	30.0	2.46	5.73
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	35.2	26.0	9.14	26.06
香川県	新規	5.42	30.0	1.63	3.79
合計		40.62	26.5	10.77	29.86

※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。