

吉野川水系吉野川の取水制限について

5月17日の吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長

に わ かつひこ
丹羽 克彦)で、以下のように決定しました。

「取水制限」

5月21日以降の措置として、下記のとおり取水制限の運用することを決定しました。

● 第一次取水制限について

早明浦ダムの貯水率に伴う取水制限率について、第3回吉野川水系水利用連絡協議会において決定した内容と同様、第一次取水制限を開始する貯水率を5月21日より60%とし、池田ダム地点からの取水制限率を新規20%、未利用100%にすることを決定しました。

● 第二次取水制限について

早明浦ダムの貯水率に伴う取水制限率について、第二次取水制限を開始する貯水率を5月21日より40%から45%に引き上げ、池田ダム地点からの取水制限率を新規30%から35%に引き上げ、未利用100%にすることを決定しました。

また、今後の降雨状況により、貯水率が回復せず第二次取水制限となり、更に第三次取水制限の必要が見込まれた場合は、次回の協議会(幹事会)を開催することを申し合わせました。

令和4年5月18日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長 し ら と あ き み ち
白土 晶通 (内線:3551)

★水政課長補佐 く れ た に ひ で の り
樽谷 英範 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長 あ べ かつ よ し
阿部 勝義 (内線:3751)

★河川管理課長補佐 と み な が た け ふ み
富永 剛史 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、12月は40.6mm(平年比41.1%)、1月は32.5mm(平年比41.3%)、2月は50.4mm(平年比50.4%)、3月は139.1mm(平年比87.0%)、4月は121.0mm(平年比68.7%)でした。

5月に入って18日0時現在までに86.9mmの降雨がありましたが、平年値の38.8%と少ない状況です。

そのため、5月18日現在では、池田地点での必要な流量の約37m³/s(第一次取水制限後)を確保するために、早明浦ダムから補給しており、今後、無降雨の場合、早明浦ダムの貯水量の減少が考えられます。

早明浦ダムの貯水率は、5月18日0時現在、貯水率55.9%で平年値【昭和50年～令和3年】の94.1%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。


12月	40.6mm	(平年値 98.9mm の	41.1%)
1月	32.5mm	(平年値 78.6mm の	41.3%)
2月	50.4mm	(平年値 100.0mm の	50.4%)
3月	139.1mm	(平年値 159.9mm の	87.0%)
4月	121.0mm	(平年値 176.1mm の	68.7%)
5月	86.9mm	(平年値 224.2mm の	38.8%)

※5月は、5月18日0時現在の値




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2022年5月18日

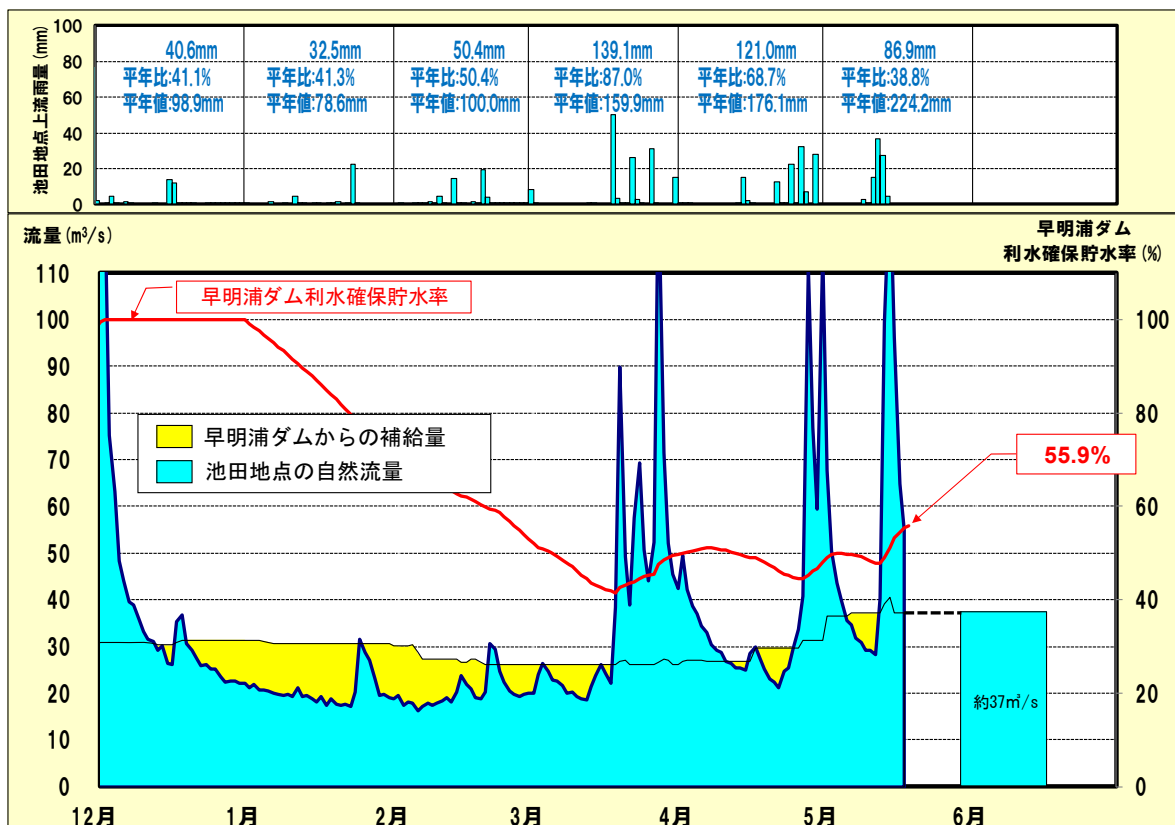

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

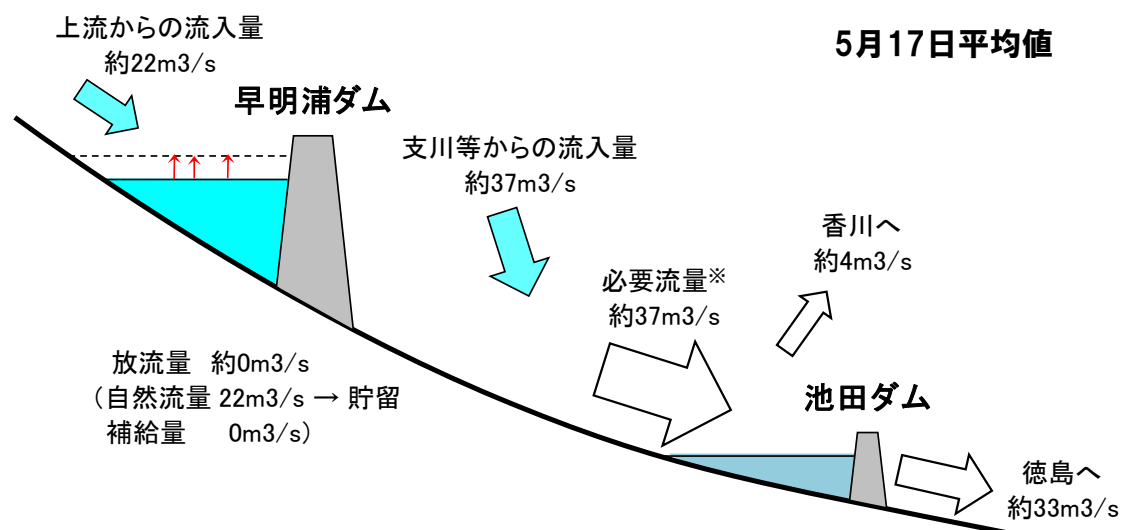

※必要流量は、第一次取水制限時の流量

● 第一次取水制限時の供給量(5月－6月)

期間5/21～5/31

		運用値	節水率	節水量	供給量
		m3/s	%	m3/s	m3/s
徳島県	不特定	36.18	0.0	0.00	36.18
	新規	11.61	20.0	2.32	9.29
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	54.48	16.5	9.01	45.47
香川県	新規	5.42	20.0	1.08	4.34
合計		59.90	16.9	10.10	49.81

期間6/1～6/9

		運用値	節水率	節水量	供給量
		m3/s	%	m3/s	m3/s
徳島県	不特定	36.35	0.0	0.00	36.35
	新規	4.62	20.0	0.92	3.70
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	47.66	16.0	7.61	40.05
香川県	新規	5.42	20.0	1.08	4.34
合計		53.08	16.4	8.70	44.38

● 第二次取水制限時の供給量(5月－6月)

期間5/21～5/31

		運用値	節水率	節水量	供給量
		m3/s	%	m3/s	m3/s
徳島県	不特定	36.18	0.0	0.00	36.18
	新規	11.61	35.0	4.06	7.55
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	54.48	19.7	10.75	43.73
香川県	新規	5.42	35.0	1.90	3.52
合計		59.90	21.1	12.65	47.25

期間6/1～6/9

		運用値	節水率	節水量	供給量
		m3/s	%	m3/s	m3/s
徳島県	不特定	36.35	0.0	0.00	36.35
	新規	4.62	35.0	1.62	3.01
	未利用	6.69	100.0	6.69	0.00
	合計	47.66	17.4	8.31	39.35
香川県	新規	5.42	35.0	1.90	3.52
合計		53.08	19.2	10.20	42.88

※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。