

# ダムから水を補給しています。

## 【早明浦ダムの池田ダムにおける効果】




平成 17年 9月 1日 0時 現在

**早明浦ダム**では、生態系などの河川環境を保ちながら、徳島県・香川県の上水道・工業用水・農業用水の水利用に困らないよう、水を補給しています。

早明浦ダム貯水池状況	
利水貯水量	76万m <sup>3</sup>
確保容量	14,700万m <sup>3</sup>
確保貯水率	0.5%

### 取水制限経過

平成17年6月15日 9時～	第1次取水制限開始(徳島用水14.1%・香川用水20%カット)
平成17年6月22日 9時～	第2次取水制限開始(徳島用水15.9%・香川用水35%カット)
平成17年6月28日 9時～	第3次取水制限開始(徳島用水17.6%・香川用水50%カット)
平成17年7月 1日 22時～	第2次取水制限緩和(徳島用水17.2%・香川用水35%カット)
平成17年7月 2日 6時～	取水制限一時解除
平成17年7月 8日 0時～	第3次取水制限再開(徳島用水19.0%・香川用水50%カット)
平成17年7月 9日 15時～	取水制限一時解除
平成17年7月13日 18時～	第2次取水制限再開(徳島用水17.2%・香川用水35%カット)
平成17年8月 1日 9時～	第3次取水制限開始(徳島用水19.0%・香川用水50%カット)
平成17年8月11日 9時～	第4次取水制限開始(徳島用水22.0%・香川用水75%カット)
平成17年8月20日 8時～	発電容量緊急放流開始(徳島用水1.85m <sup>3</sup> /s・香川用水1.81m <sup>3</sup> /s)
平成17年8月20日 22時～	第4次取水制限緩和(徳島用水22.0%・香川用水75%カット)
平成17年8月21日 11時～	取水制限一時解除
平成17年8月22日 22時～	第4次取水制限再開(徳島用水22.4%・香川用水75%カット)
平成17年9月 1日 20時～	発電容量緊急放流開始(徳島用水1.85m <sup>3</sup> /s・香川用水1.81m <sup>3</sup> /s)

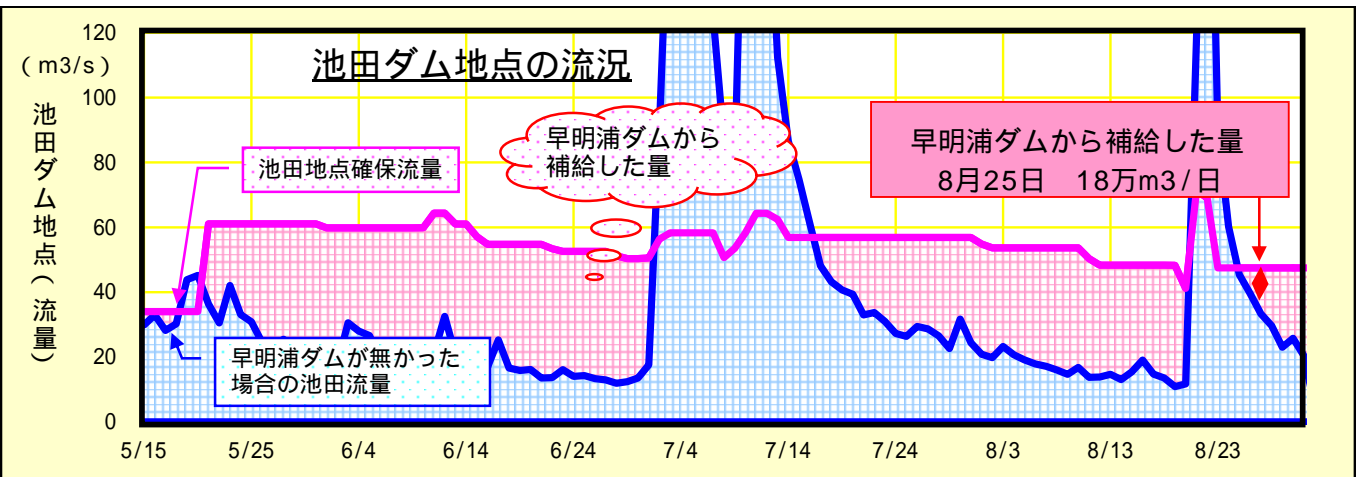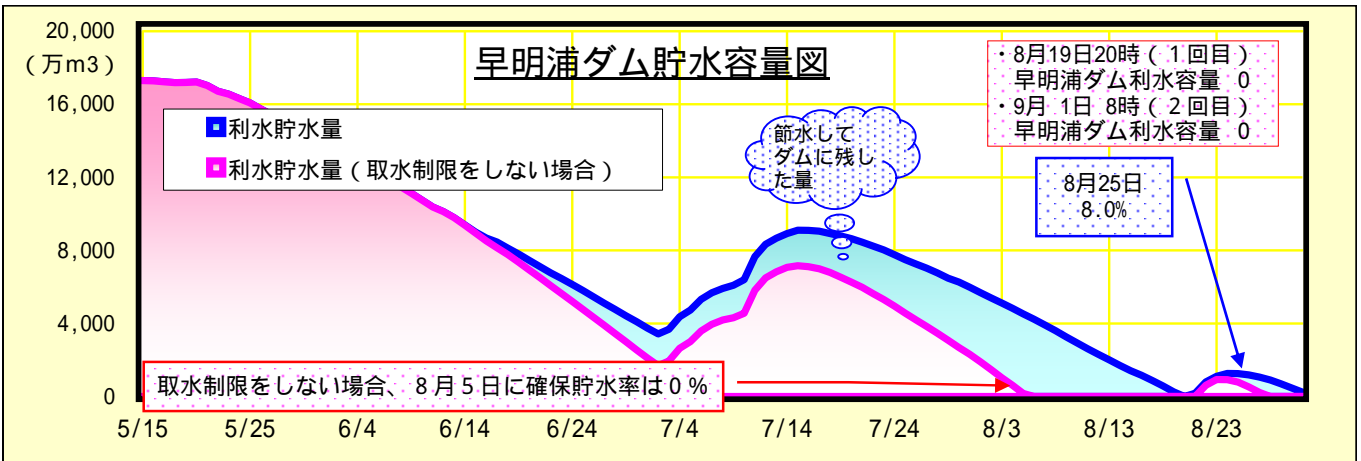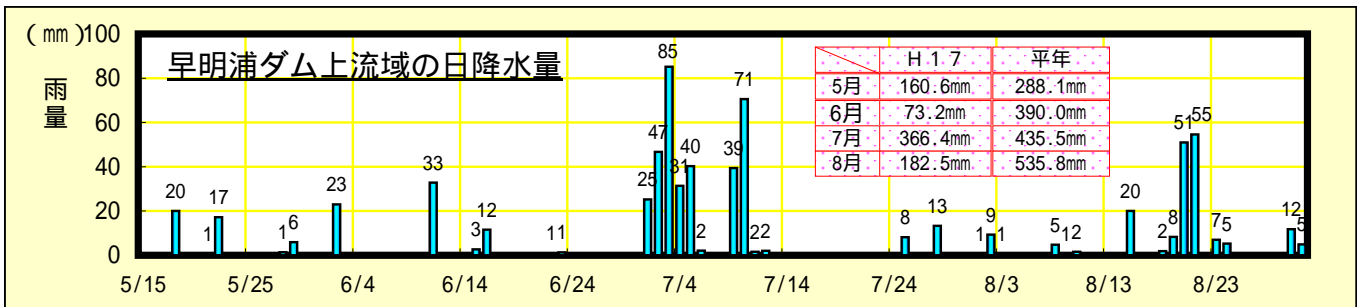

# ダムから水を補給しています。

【銅山川ダム群の3ダムおける効果】




平成17年9月1日 0時現在

銅山川3ダム合計	
利水貯水量	2,233万m <sup>3</sup>
確保貯水量	6,480万m <sup>3</sup>
確保貯水率	34.5%

**銅山川3ダム**では、生態系などの河川環境を保ちながら、上水道・工業用水・農業用水の水利用に困らないよう、水を補給しています。

## 取水制限経過

平成17年5月 2日 0時 ~	自主取水制限開始(工業用水10%節水)
平成17年5月27日 0時 ~	1次取水制限開始(工業用水20%節水)
平成17年6月13日 0時 ~	2次取水制限開始(工業用水25%節水)
平成17年6月27日 0時 ~	3次取水制限開始(工業用水30%・上水道用水5%節水)
平成17年7月12日 0時 ~	2次取水制限緩和(工業用水25%節水)
平成17年8月16日 0時 ~	3次取水制限開始(工業用水30%・上水道用水5%節水)

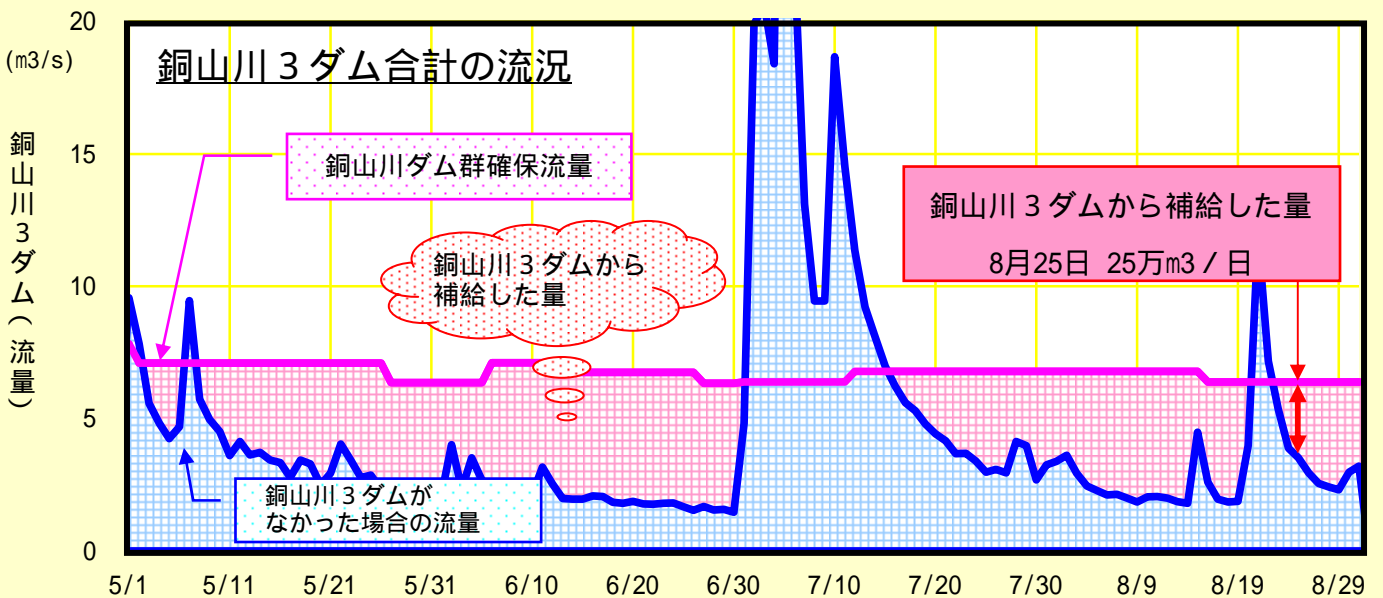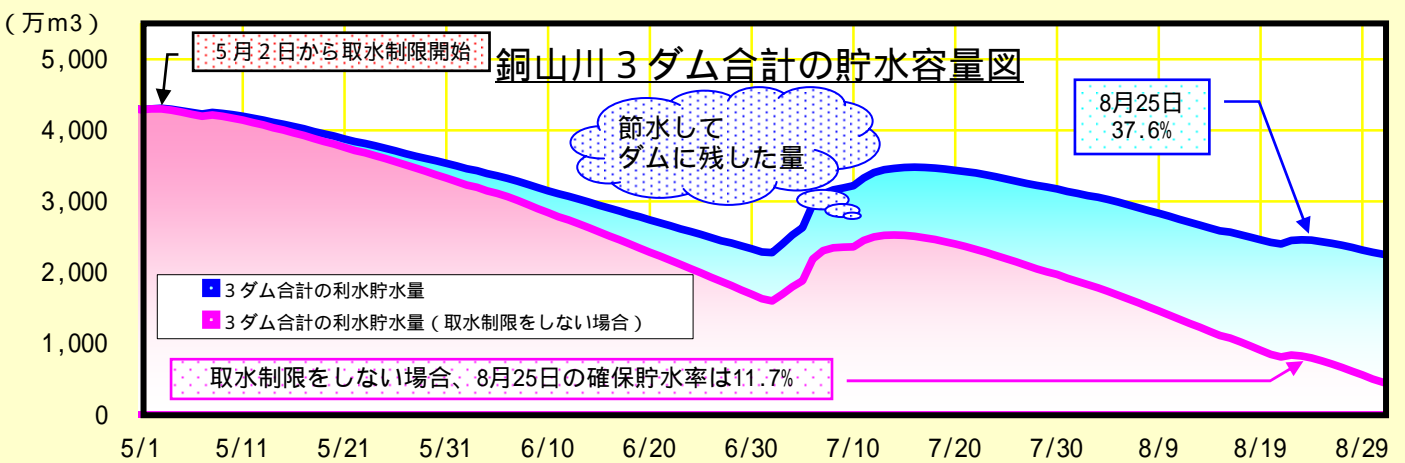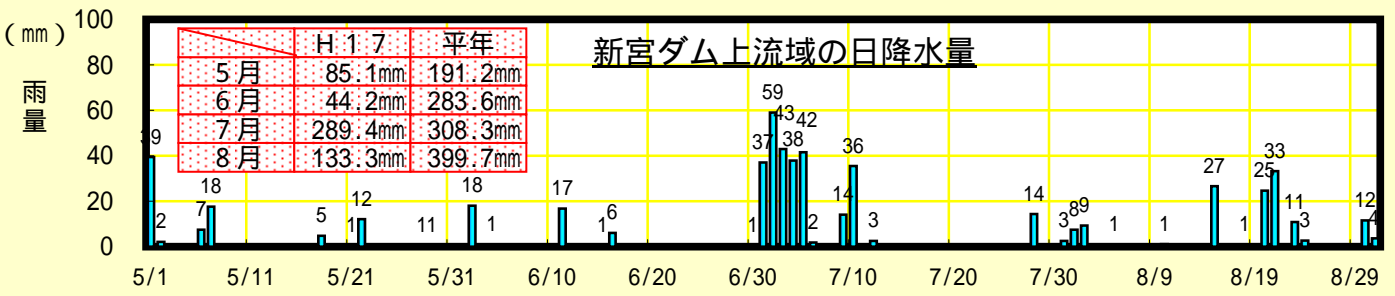

# ダム状況写真（平成17年9月1日）

早明浦ダム



柳瀬ダム（銅山川）

