

# ダムから水を補給しています。

## [早明浦ダムの池田ダムにおける効果]

平成 21年 8月 5日 0時 現在




★早明浦ダムでは、生態系などの河川環境を保ちながら、徳島県・香川県の上水道・工業用水・農業用水の水利用に困らないよう、水を補給しています。

### 取水制限経過

#### 早明浦ダム貯水池状況

利水貯水量	11,841万m <sup>3</sup>
確保容量	17,300万m <sup>3</sup>
確保貯水率	68.4%

平成21年 6月 3日 9時～	1次取水制限開始(徳島用水13.9%・香川用水20%カット)
平成21年 6月14日 9時～	2次取水制限開始(徳島用水15.7%・香川用水35%カット)
平成21年 6月22日 9時～	3次取水制限開始(徳島用水17.5%・香川用水50%カット)
平成21年 6月30日10時～	取水制限一時解除
平成21年 7月 5日10時～	3次取水制限再開(徳島用水18.8%・香川用水50%カット)
平成21年 7月 8日 9時～	取水制限一時解除
平成21年 7月10日12時～	3次取水制限再開(徳島用水18.8%・香川用水50%カット)
平成21年 7月22日 9時～	取水制限一時解除
平成21年 7月31日 9時～	(徳島用水15.2%・香川用水20%+0.4m <sup>3</sup> /s自主カット)

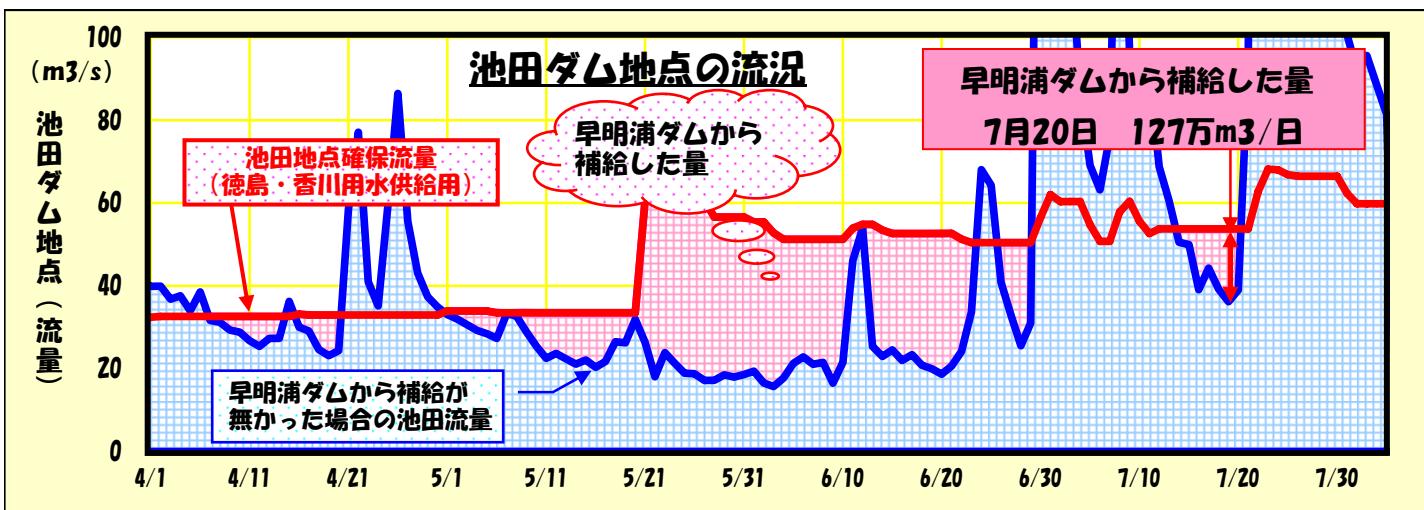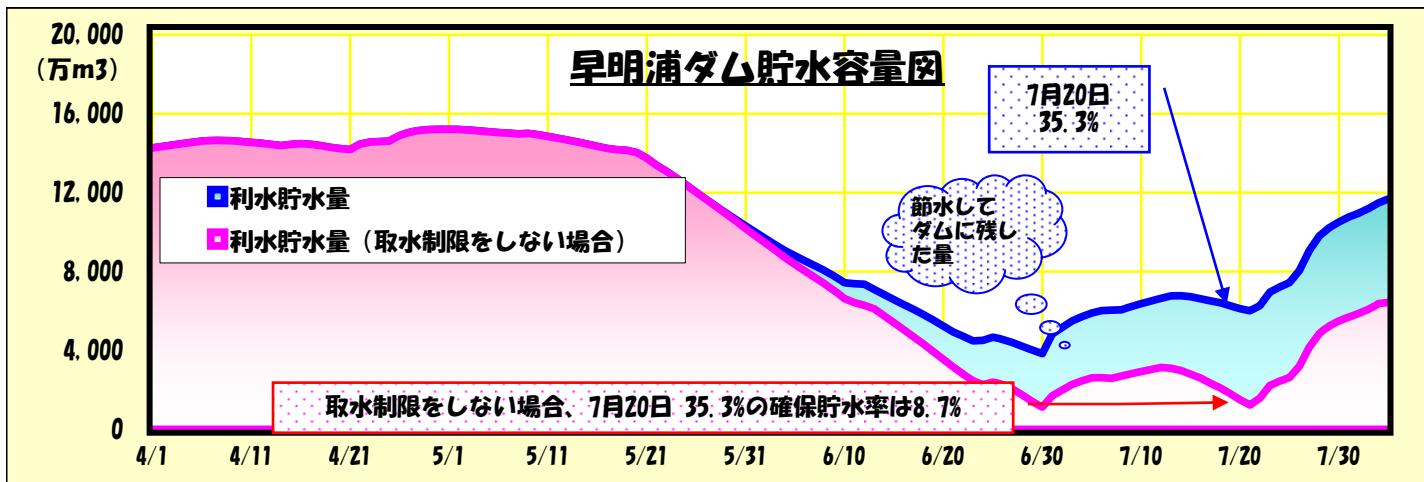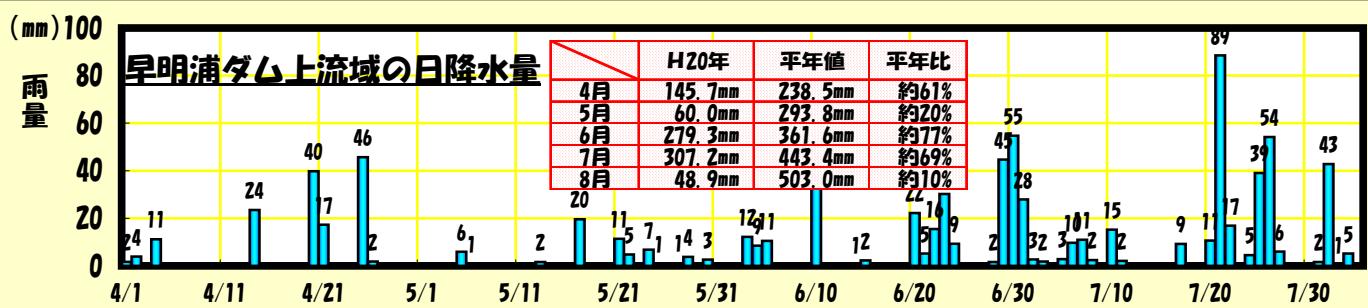

※各データについてはダム統管で集約したデータです。